

ODSHERRED FORSYNING A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

Att. Maj-Britt Greve, mbg@odsherredforsyning.dk

30. november 2022

Tilladelse efter vandløbsloven

Krydsning af vandløb med spildevandsledninger, Ellinge Lyng

I forbindelse med kloakering af ca. 400 ejendomme på Ellinge Lyng har Odsherred Forsyning ansøgt om tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af rørlagte vandløb/dræn 11 steder.

Det drejer sig om følgende steder:

1. Kongepartens Strandvej pumpeledning til nr. 40 og 42
2. Kongepartens Strandvej stik nr. 44
3. Kongepartens Strandvej ud for skel mellem nr. 65 og 67
4. Spurvevej ud for skel mellem nr. 29 og 31
5. Spurvevej stik Kongepartens Strandvej nr. 53
6. Spurvevej stik Kongepartens Strandvej nr. 51
7. Spurvevej stik nr. 6
8. Spurvevej stik nr. 4
9. Spurvevej stik nr. 2
10. Lærkevej ud for Rosenhaven 3 og Lærkevænget 1
11. Lærkevænget stik til nr. 1

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovenⁱ, da broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Der må ifølge bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaureringⁱⁱ ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 samt § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration til krydsning af grøfter/rørlagt vandløb 11 steder på Ellinge Lyng med spildevandsledninger i forbindelse med kloakering af området.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Den krydsende ledning skal så vidt muligt etableres med mindst 1 meters afstand til det rørlagte vandløb/grøftens bund.
2. Hvis der sker skader på det rørlagte vandløb/grøften i forbindelse med arbejdet, skal det reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
3. Hvis grøfterne i forbindelse med nedlægning af spildevandsledninger tilføjes sand, jord eller andet materiale, skal bygherre sørge for efterfølgende oprensning af dette fra grøften.
4. Ved de krydsninger, hvor der er mindre end 1 meters afstand mellem spildevandsledning og bunden af det rørlagte vandløb/grøftbund, afholdes udgifterne til reparation af spildevandsledningen af Odsherred Forsyning i tilfælde af skade på spildevandsledningen ved vedligeholdelse af det rørlagte vandløb/grøften.
5. Hvis der sker skader på grøften/det rørlagte vandløb i forbindelse med etableringen eller ved vedligeholdelse/reparation af spildevandsledningerne, skal det reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
6. Senest 2 måneder efter arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk.
7. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af alle krydsningspunkter med angivelse af afstand mellem spildevandsledning og grøftbund/bunden af det rørlagte vandløb samt foto.
8. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

<https://www.odsherred.dk/erhverv/trafik-og-veje-erhverv/gravetilladelser>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Opdages ved anlægsarbejdet en forurening, skal Odsherred Kommunes Vandteam underrettes på vand@odsherred.dk, efter § 21 i lov om miljøbeskyttelse^{iv}.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66.

Er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Udtalelser fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^v.

Partshøring


Udkast til tilladelsen har været i 14 dages partshøring hos grundejere og Kongeparten Grundejerforening.

Odsherred Kommune har ikke modtaget bemærkninger til projektet.

Vandløbet

I området hvor der skal kloakeres, er der grøfter. De er alle private vandløb.

Figur 1 viser et oversigtskort, hvor projektområdet er angivet med gul ramme.

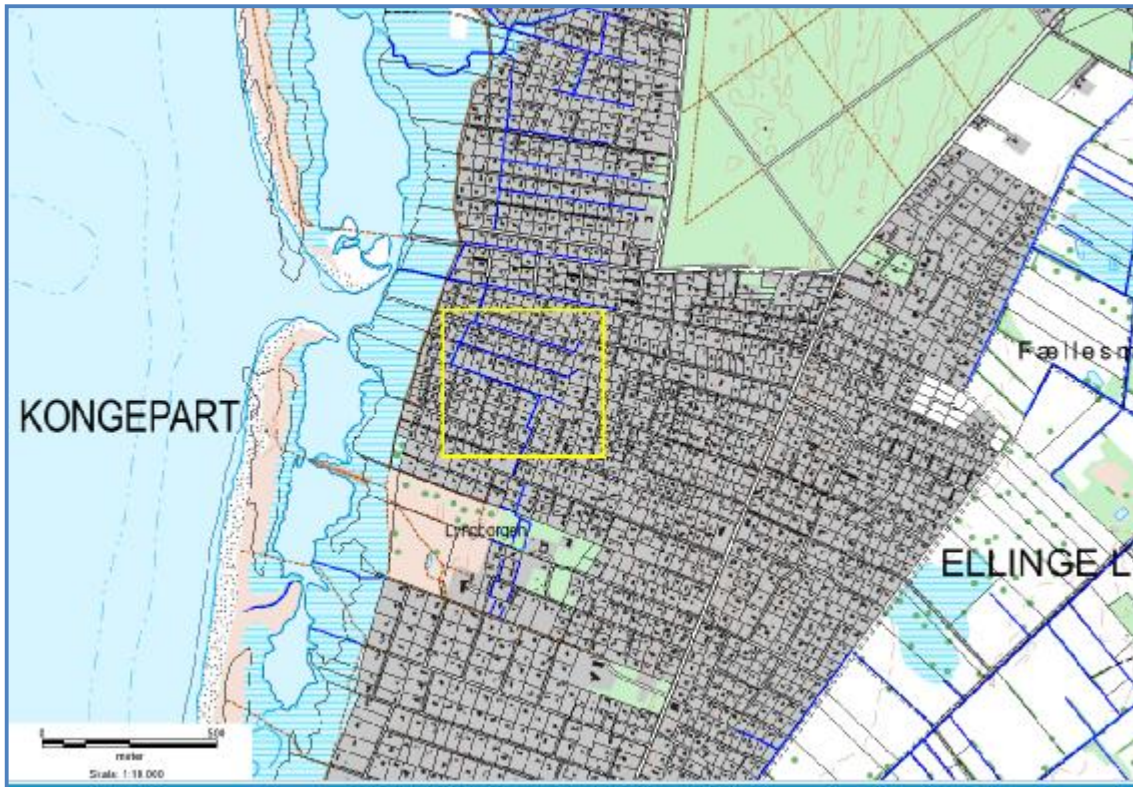

Figur 1 – Projektområdet er vist med gul ramme. Grøfter er vist med blå.

I projektområdet er der grøfter. Der kommer en grøft syd fra og løber ind i projektområdet ved Lærkevej. Se figur 1. Denne grøft fortsætter ca. 160 meter i nordlig retning ved Lærkevænget/Kløverholmen.

Herefter løber grøften ca. 270 meter i vestlig retning, hvor den krydses af Spurvevej, Kongepartens Strandvej og Fyrrevej inden den løber ud i Fyrrevejsgrøften, som løber mod vest til Korevlerne.

Der er grøft langs Spurvevej og Kongepartens Strandvej, som løber til grøften. Se figur 2.

Krydsningerne af grøften med spildevandsledninger sker i vejareal, hvor grøften er rørlagt i krydsningspunkt 3, 4 og 10. Ved de øvrige krydsningspunkter sker krydsningen under grøftens bund. Se bilag 1.

Projektområdet er vist i figur 2.



Figur 2 – Projektområdet, hvor grøfter er vist med blå.

Redegørelse

Projektperioden kommer til at strække sig fra november 2022 til juli 2023.

I projektet vil Odsherred Forsyning flere gange krydse det grøfte- og drænsystem der løber gennem området og ender i Korevlerne.

Da grøfte- og drænsystemet gennemskærer området på langs, er det ikke muligt at undgå at krydse grøfter og drænledninger.

Krydsninger af drænsystemet foretages alle steder ved, hvor drænet brydes og genetableres efter at spildevandsledningen er lagt, krydsninger opmåles og fotodokumenteres.

Det nye ledningssystem bliver udført som gravitationssystem, med pumper, hvor landskabets topografi nødvendiggør, at spildevandet bliver løftes for at undgå al for store gravedybder. Spildevandet fra sommerhusene vest for Lyngvej i dette område ledes til centrale pumpestationer på Vibevej, Ny Plantagevej og Kongepartens Strandvej, hvorfra det pumpes videre til Højby renseanlæg.

De nye kloakledninger er tætte, så ledningerne kommer ikke til at udlede urensset spildevand til jord og grundvand og de kommer ikke til at fungere som dræn. Sommerhuskloakering i området omkring Sejerø Bugt, har været i gang en række år,

og alle grundejere, der bliver berørt af projektet, bliver orienteret om, at de skal kloakeres og indbudt til infomøde.

Krydsning 1 – Kongeportens Strandvej pumpeledning til nr. 40 og 42

Spildevandsledningen Ø63 mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 0,67 meter under grøftens bund.

Krydsning 2 – Kongeportens Strandvej stik nr. 44

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 0,52 meter under grøftens bund.

Krydsning 3 – Kongeportens Strandvej ud for skel mellem nr. 65 og 67

Spildevandsledningen Ø160mm vil blive lagt i vejarealet, hvor grøften er rørlagt. Den rørlagte grøft er Ø270 mm.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 2,12 meter under den rørlagte grøfts bund.

Krydsning 4 – Spurvevej ud for skel mellem nr. 29 og 31

Spildevandsledningen Ø160mm vil blive lagt i vejarealet, hvor grøften er rørlagt. Den rørlagte grøft er Ø270 mm.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 1,03 meter under den rørlagte grøfts bund.

Krydsning 5 – Spurvevej stik Kongeportens Strandvej nr. 53

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 0,57 meter under grøftens bund.

Krydsning 6 – Spurvevej stik Kongeportens Strandvej nr. 51

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 1,56 meter under grøftens bund.

Krydsning 7 – Spurvevej stik nr. 6

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 1,92 meter under grøftens bund.

Krydsning 8 – Spurvevej stik nr. 4

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 1,37 meter under grøftens bund.

Krydsning 9 – Spurvevej stik nr. 2

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 1,16 meter under grøftens bund.

Krydsning 10 – Lærkevej ud for Rosenhaven 3 og Lærkevænget 1

Spildevandsledningen Ø50mm vil blive lagt i vejarealet, hvor grøften er rørlagt. Den rørlagte grøft er Ø270 mm.


Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 2,59 meter under den rørlagte grøfts bund.

Krydsning 11 – Lærkevænget stik til nr. 1

Spildevandsledningen Ø160mm graves under grøften.

Spildevandsledningen vil blive lagt så overkanten af spildevandsledningen ligger 0,84 meter under grøftens bund.

Krydsningspunkterne fremgår af nedenstående figur 3 fra ansøgningen og bilag 1 side 11-12.

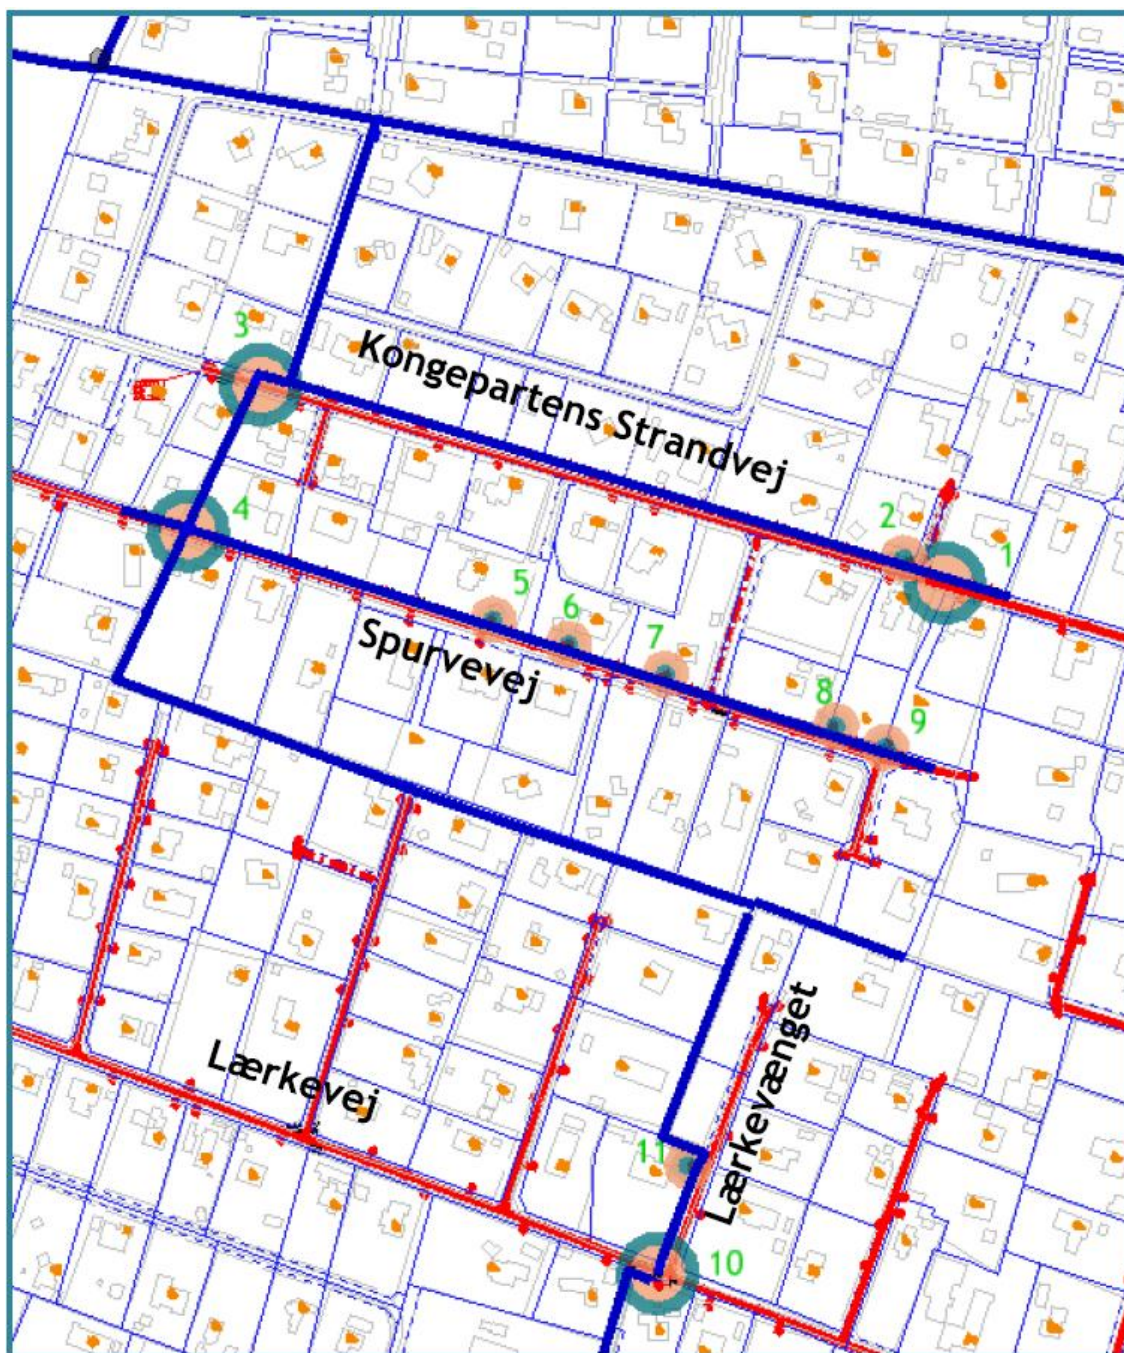

Figur 3 Dræn og grøfter er vist med blå og spildevandsledninger med rødt. Tallene er numre på krydsningspunkterne.

Vurdering

Odsherred Kommunes Vandteam vurderer, at hverken afstrømning eller vandløbs miljø vil påvirkes af projektet, da spildevandsledningerne er tætte, så ledningerne kommer ikke til at udløse urensset spildevand til jord eller grundvand eller til at fungere som dræn.

Da spildevandsledningen etableres med en afstand på under 1 meter fra vandløbet ved krydsningspunkt 1, 2, 5, og 11, er der risiko for at spildevandsledningen kan blive beskadiget ved fremtidig vedligeholdelse af vandløbet.

Derfor er der vilkår om at det er Odsherred Forsyning, som skal afholde udgifter til reparation af spildevandsledningen, hvis der sker skade på spildevandsledningen ved vedligeholdelse af vandløbet.

Beskyttet natur (§3)^{vi}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Spidssnudet frø på strandeng ca. 440 meter sydvest for projektområdet

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i nærheden.

Grøfter er et muligt rasteområde (overvintringssted) for spidssnudet frø.

Bredden langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted.

Da projektet går ud på at lægge spildevandsledninger under grøfternes bund og dermed ikke påvirker grøfterne, vurderer Odsherred Kommune at padderne ikke kan påvirkes af projektet.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er vejareal i et sommerhusområde, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke" som ligger syd og vest for projektområdet. Mindste afstand i fugleflugtslinje er ca. 90 meter.

Grøftesystemet løber ud i Natura 2000-området.

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området derfor kan udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til krydsningerne.

Tidsplan

Projektperioden strækker sig fra november 2022 til juli 2023.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://www.odsherred.dk/afgoerelser>

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Miljø og Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019

^v jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

^{vi} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sendt til ejere af:

Kongepartens Strandvej, matr.nr. 1lg Ellinge Lyng, Højby (krydsning 1, 2 og 3)

Kongepartens Strandvej 40 (krydsning 1)

Kongepartens Strandvej 42 (krydsning 2)

Kongepartens Strandvej 44 (krydsning 2)

Kongepartens Strandvej 65 (krydsning 3)

Kongepartens Strandvej 67 (krydsning 3)

Spurvevej 29 (krydsning 4)

Spurvevej 31 (krydsning 4)

Kongepartens Strandvej 63 (krydsning 4)

Spurvevej 19 (krydsning 5 og 6)

Kongepartens Strandvej 53 (krydsning 5)

Kongepartens Strandvej 51 (krydsning 6)

Spurvevej 6 (krydsning 7)

Spurvevej 13 (krydsning 7)

Spurvevej 4 (krydsning 8)

Spurvevej 1 (krydsning 8 og 9)

Spurvevej 2 (krydsning 9)

Kongepartens Strandvej 41 (krydsning 9)

Rosenhaven 3 (Krydsning 10)

Lærkevej, matr.nr. 1k Ellinge Lyng, Højby (krydsning 10 og 11)

Lærkevangen 1 (krydsning 11)

Sendt til:

Kongeparten Grundejerforening

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hq@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com



Krydsning nr. 1
Under - gravning



Krydsning nr. 2
Under - gravning



Krydsning nr. 3
Under - gravning



Krydsning nr. 4
Under - gravning



Krydsning nr. 5
Under - gravning



Krydsning nr. 6
Under - gravning




Krydsning nr. 7
Under - gravning



Krydsning nr. 8
Under - gravning




Krydsning nr. 9
Under - gravning



Spildevandsledning Ø160
Overkant rør 0,04
Krydsningsafstand 1160 mm

Krydsning nr. 10
Under - gravning



Spildevandsledning Ø50
Overkant rør -1,04
Krydsningsafstand 2590 mm

Krydsning nr. 11
Under - gravning



Spildevandsledning Ø160
Overkant rør 0,26
Krydsningsafstand 840 mm