



Grundejerforeningen for Jyderup Lyng
v/formand Allan Xenius Grige
Gentoftegade 74, 2820 Gentofte
Sendt til: a.x.grige@gmail.com

7. august 2025

Tilladelse efter vandløbsloven

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til etablering af 5 rørføringer gennem strandstierne ud for matr.nr. 4c og 2d Jyderup By, Vig samt på og ud for matr.nr. 13h Vig By, Vig.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens §§ 6 og 17.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø160 mm.
2. Der skal anvendes sorte tætte anlægsrør.
3. Ud for Vej 11: ca. 5 m rør lægges med bundkote ca. 1,2 m DVR90.
4. Ud for Vej 12: ca. 3 m rør lægges med bundkote ca. 1,2 m DVR90.
5. Sti 1: ca. 5 m rør lægges med bundkote ca. 1,3 m DVR90.
6. Sti 2: ca. 5 m rør lægges med bundkote ca. 1,2 m DVR90.
7. Mogens Heeringsvej: ca. 10 m rør lægges med bundkote ca. 1,2 m DVR90.
8. Anlægsarbejdet skal starte ved Mogens Heeringsvej og fortsætte i sydlig retning og slutte ved Vej 11.
9. Hvis anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
10. Der må ikke tilkøres jord udefra til projektet.
11. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.

12. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af placering af rørføringerne, rørdimensioner og bundkote.
13. Tilladelsen skal tinglyses på matr.nr. 13h Vig By, Vig.
14. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovensⁱ § 3. Størstedelen af området er beskyttet mose og den nordligste del af området er beskyttet strandeng. Naturområdet er beliggende i landzone, så strandengen og mosen er beskyttet mod tilstandsændringer. Kommunen vurderer, at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, fordi eventuelle tilstandsændringer i strandengen og i mosen vurderes at være bagatelagtige.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen er meddelt 25. juni 2025.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 22. april til 20. maj 2025. I høringsperioden er der indkommet følgende høringssvar:

Vejlauget Vej 12 har følgende forbehold:

- at den konkrete rørgennemføring/klargøring til vandgennemstrømning starter ved Korevlerne og bevæger sig sydpå, så vi ikke får vandophobning på strækningen,
- at kommunen står som garant for at sikre vandgennemstrømningen, såfremt den blokeres af manglende vedligeholdelse på forløbet op til Korevlerne,
- at vandkvaliteten løbende tjekkes for colibakterier m.v. for at sikre, at der ikke sker udsivning fra septiktanke,
- at Odsherred Kommune løbende foretager en evaluering af, om projektet lever op til hensigten, og at de berørte grundejere involveres heri.

Vejlauget Lyngen har følgende forbehold:

- at arbejdet med etablering af rørgennemføringerne påbegyndes ved Korevlerne og bevæger sig sydpå, så der ikke opstår risiko for oversvømmelse i perioden indtil den samlede strækning er gjort funktionsdygtig.
- at Kommunen eller Grundejerforeningen står for at sikre vandgennemstrømningen, såfremt den blokeres af manglende vedligeholdelse forløbet til lagunen ved Korevlerne,
- at vandkvaliteten løbende tjekkes for colibakterier m.v. for at sikre, at der ikke sker udsivning fra septiktanke eller nedsivningsanlæg, i de perioder hvor vandstanden i Grundejerforeningen Jyderup Lyngs søer medfører overløb til lagunen ved Korevlerne,
- at Odsherred Kommune løbende foretager en evaluering af om projektet lever op til hensigten, og at de berørte grundejere involveres heri.

Odsherred Kommunes kommentarer til høringssvarene:

Ansøger oplyser, at anlægsarbejdet forventes at tage ca. 2 dage. Da rørenes funktion er at modtage overløb i meget våde perioder, forventes det ikke at der vil løbe vand i rørene i anlægsperioden.

Vedligeholdelsespligten af de nye rør under Vej 11, Vej 12 og sti 1 og sti 2 påhviler Grundejerforeningen for Jyderup Lyng, mens Odsherred Kommune vedligeholder røret under Mogens Heeringsvej. Hvis manglende vedligeholdelse medfører afvandingsproblemer, er det således enten Grundejerforeningen for Jyderup Lyng eller Odsherred Kommune, som har ansvaret for at få vedligeholdelsen udført.

Odsherred Kommune har ikke planer om at foretage målinger af vandkvaliteten i projektområdet.

Det er ikke Odsherred Kommunes projekt og kommunen udfører ikke evaluering af det. Hvis ansøger eller andre oplever, at der er behov for yderligere tiltag, så foreslår Odsherred Kommune at I kontakter os på vand@odsherred.dk

Der er på baggrund af høringssvaret indsat et vilkår om, at anlægsarbejdet skal starte ved Korevlerne ved Mogens Heeringsvej og arbejde sig syd på, så det er røret ved Vej 11, som etableres sidst.

Redegørelse

I forbindelse med, at der hen over efteråret, vinter og forår 2023/24 er faldet rekordmængder af regn i Danmark, har der været ekstraordinær meget vand på terræn overalt i Danmark. Således også i området ved Jyderup Lyng og Vig Lyng, hvor der har stået vand på terræn på flere sommerhusgrunde. Projektområdet ses i figur 1.



Figur 1 – Placering af projektområdet. Kilde: Ansøgningen, bilag 1.

Grundvandsspejlet står højt i området. En af årsagerne til det er, at der er etableret en række stier fra sommerhusområdet igennem strandengen og mosen til stranden. Disse stier ligger 20-30 cm højere end det omkringliggende terræn og fungerer således som små dæmninger. Den sidste af spærringerne er Mogens Heeringsvej, som ligger næsten 40 cm højere end det omkringliggende terræn.

Geo vurderer, at vandspejlet i søerne i perioder står 10-20 cm højere end normalt på grund af disse dæmninger.

Da området overordnet er en stor sandkasse med høj hydraulisk ledningsevne, vil grundvandsspejlet være påvirket af vandspejlet i moseområdet og strandsøerne. Mosen og strandsøerne har kontakt til Sejerø Bugt længere mod nord via lagunerne ved Korevlerne. Se figur 2.

Projektets primære mål er reetablering af de naturlige afstrømningsforhold ved modificering af de kunstigt anlagte stier og veje til stranden. Derved vil den naturlige vandstand i mosen og strandsøerne, som den var inden etablering af sommerhusområdet, blive reetableret.



Figur 2 – Oversigtskort som viser strandsøernes forbindelse til Sejerø Bugt.


Ved at etablere rørunderføringer på strandstierne kan vandet passere stierne relativt uhindret og dermed hurtigere dræne ud til Sejerø Bugt, herved kan man mindske problemerne med oversvømmelser i sommerhusområdet i våde perioder. Placering af de nye rørføringer er vist i figur 3.

Rørunderføringerne etableres ved at gennemgrave strandstierne og lægge et standardkloakrør Ø160 mm i en rende og dække med materialet fra stien således, at vandet kan løbe under stierne. Rørene lægges med bund i samme niveau som den oprindelige mose.

Der anvendes sorte anlægsrør, så de falder bedst muligt sammen med omgivelserne.

De nye rørføringer og omtrentlig bundkote:

- Ud for Vej 11: ca. 5 m rør lægges med bundkote 1,2 m DVR90.
- Ud for Vej 12: ca. 3 m rør lægges med bundkote 1,2 m DVR90.
- Sti 1: ca. 5 m rør lægges med bundkote 1,3 m DVR90.
- Sti 2: ca. 5 m rør lægges med bundkote 1,2 m DVR90.
- Mogens Heeringsvej: 10 m rør lægges med bundkote 1,2 m DVR90.

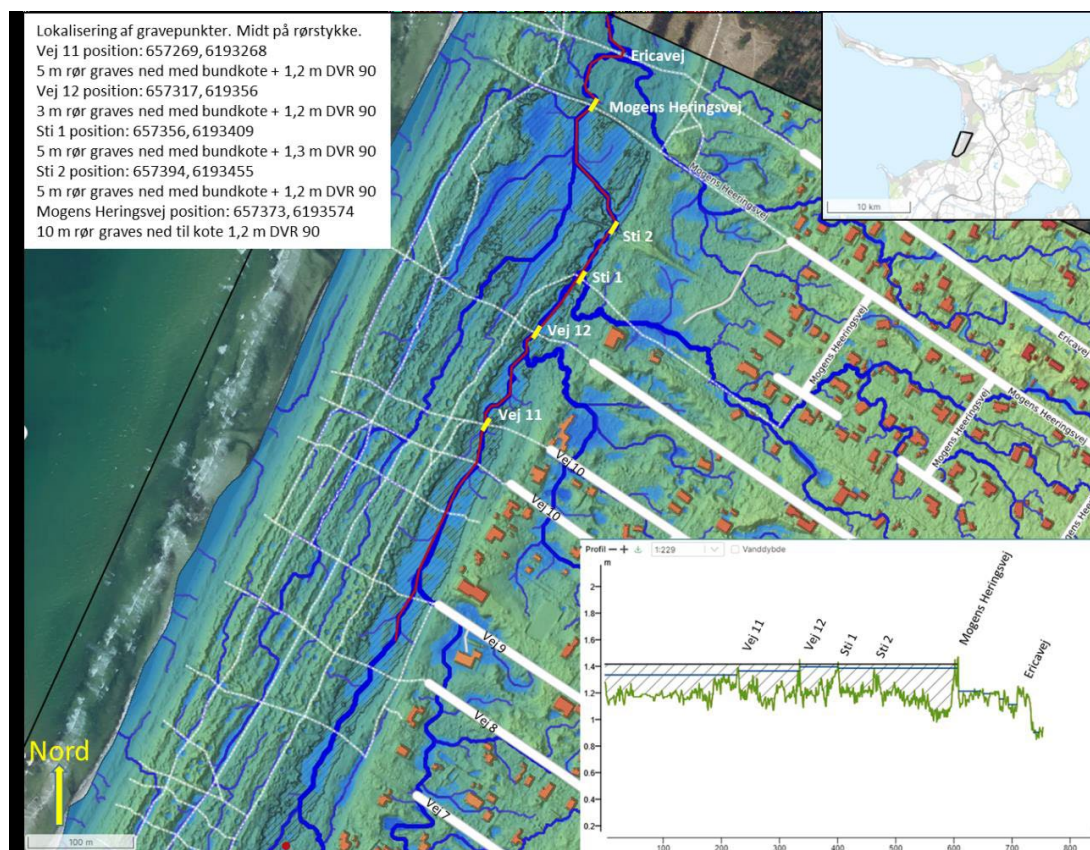

Figur 3 – Placering af stierne samt deres højde i forhold til terræn. De nye gennemføringer er vist med gul streg. Kilde: Ansøgningen, bilag 1.

Lokalitet	Matr.nr.	Anlæg	Ejer
Ud for Vej 11	umatrikuleret	5 m rør	Vejlauget Lyngen Vej 11
Ud for Vej 12	umatrikuleret	3 m rør	Vejlauget Lyngen Vej 11
Sti 1	13h Vig By, Vig	5 m rør	Odsherred Kommune
Sti 2	13h Vig By, Vig	5 m rør	Odsherred Kommune
Mogens Heeringsvej	umatrikuleret	10 m rør	Odsherred Kommune

Projektområdet ud for Vej 11, Vej 12 og Mogens Heeringsvej er umatrikuleret. Efter de almindelige formodningsregler er en ejendoms afgrænsning mod søterritoriet den linje, hvortil højeste daglige vandstand når^{iv}. Efter de samme formodningsregler følger det, at den landdannelse, der siden er sket langs kystlinjen ud for blandt andet Vej 11, Vej 12 og Mogens Heeringsvej, og som må antages at være fremkommet ved naturlig tilvækst fra søterritoriet, tilhører ejerne af de tilgrænsende ejendomme efter nærhedsprincippet.

Derfor vurderer Odsherred Kommune, at de dele af projektområdet, som er umatrikuleret ud for Vej 11, Vej 12 og Mogens Heeringsvej, hører til henholdsvis matr.nr. 4c Jyderup By, Vig, 2d Jyderup By, Vig samt 13h Vig By, Vig.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til etablering af rør under Vej 11, Vej 12 og sti 1 og sti 2 afholdes af Grundejerforeningen for Jyderup Lyng.

Odsherred Kommune afholder udgifter til etablering af røret under Mogens Heeringsvej.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af de nye rør under Vej 11, Vej 12 og sti 1 og sti 2 påhviler Grundejerforeningen for Jyderup Lyng.

Odsherred Kommune vedligeholder røret under Mogens Heeringsvej.

Vedligeholdelsen omfatter spuling af røret og udskiftning af defekte rør.
Vedligeholdelsen udføres efter behov.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt i 2025. Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 2 dage.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af påvirkning af afvandingen

Projektet skal mindske risikoen for oversvømmelser af sommerhusgrundene i området i forbindelse med stormfloder og ekstrem regn.

Ved at etablere rør under stierne, så de i mindre grad fungerer som dæmninger, vil der i våde perioder ske en hurtigere afdræning af overfladevand. Da moseområdet er med til at afdræne udsivende grundvand fra sommerhusområderne, er forventningen at sækning af vandstanden i mosen, vil bidrage positivt til sækning af grundvandsspejlet ud mod mosen.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^v-områder)

Projektområdet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Ud for Vej 11 og 12 samt ved Sti 1 er området beskyttet mose. Ved Sti 2 og Mogens Heeringsvej er området beskyttet strandeng.

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil ændre tilstanden i de beskyttede naturtyper væsentligt, fordi rørlægningerne kun har betydning for afledning af vand i vinterhalvåret, hvor der er meget vand i området. I sommerhalvåret er der kun vand på overfladen i søerne. Når rørene

lægges i terræn med mosen og strandengen, og der ikke samtidigt graves grøfter imellem rørene, vil projektet ikke påvirke vandstanden i mosen eller i strandsøerne i sommerhalvåret. Naturteamet vurderer, at ændringen i vandstanden i vinterhalvåret ikke har væsentlig betydning for plante- og dyrelivet i området, fordi det er uden for vækstsæsonen. Selve arbejdet med nedlægning af rør på tværs af stierne og under vejen ved Mogens Heeringsvej vurderes desuden at påvirke området i en så kort periode, at det heller ikke påvirker tilstanden i de beskyttede naturområder. Kommunen har stillet vilkår om, at der ikke tilføres jord udefra for at sikre, at jordbunden efterfølgende har samme karakter som den nuværende.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Projektområdet ligger indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde Natura 2000-område nr. N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet ses i figur 4.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klittavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stavsild (1103)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde H244. Gennemgangen af den nævnte naturtype vedrører derfor alene forekomster i H135.

Figur 4 – Udpegningsgrundlag Habitatområde nr. 135.

Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i 2019 kortlagt størstedelen af projektområdet som habitatnaturtypen klitlavning (2190). Odsherred Kommune vurderer, at rørledningerne ikke vil ændre habitatnaturtypen klitlavning væsentligt, men at projektet tværtimod kan være med til at genskabe de naturlige vandbevægelser i området, se udvidet redegørelse i afsnittet om § 3 natur. De tilstødende arealer har Miljøstyrelsen kortlagt som habitatnaturtypen klithede (2140) og grå/grøn klit (2130), og området mod nord er kortlagt som habitatnaturtypen strandeng (1330). Klithede og grå/grøn klit er begge prioriterede naturtyper. Kommunen vurderer, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke klitheden eller den grå/grønne klit væsentligt.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrellflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus),

Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Der er ikke registeret bilag IV-arter i området, men det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme natlyssværmer, spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben og arter af flagermus i området.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 cirka 500 m syd for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan undertiden også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Klitlandskabets tørre naturtyper vurderes som et meget egnet levested for markfirben, som i hvert fald er registreret ud for Vej 7-10, men formentlig forekommer også andre steder i og omkring projektområdet. Projektet, som handler om afledning af overfladevand fra vådområdet i klitlavningen, kan ikke påvirke eventuelle markfirben, som forekommer i klitterne.

Sørne i mosen, som er oprenset for ca. 3 år siden, er et potentielt levested for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Den nærmeste registrering af spidssnudet frø er ca. 1,5 km mod øst, og den nærmeste registrering af stor vandsalamander er 2,3 km mod øst. Pga. de store afstande til kendte levesteder er det sandsynligt, at der vil gå en del tid efter oprensningen af søerne, før de bliver koloniseret af paddearterne. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke eventuelle spidssnudet frø eller stor vandsalamander væsentligt, da projektet ikke vurderes at ændre på

vandstanden i søerne i sommerhalvåret, men udelukkende tage spidsbelastningen ved store nedbørsmængder i vinterhalvåret.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme, og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} Jævnfør afgørelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, sagsnr. 12-4446-000001, 20/8-2013.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Geo, Knud Erik Strøyberg Klint, kek@geo.dk (ansøger)

Henning Lektonen, Vej 7 nr. 16, lektonen@mail.dk (kontaktperson)

Matr.nr. 4l Jyderup By, Vig (nabo)

Matr.nr. 3t Jyderup By, Vig (nabo)

Matr.nr. 32 Jyderup By, Vig (nabo)

Matr.nr. 2x Jyderup By, Vig (nabo)

Vejlauget Lynge Vej 11, michael@rostock.dk

Vej 12 Grundejerforening/Vejlaug, bodil@ocean.dk

Vej 11 Grundejerforening, maj.lundqvist@skolekom.dk

Fiskersminde Grundejerforening, kirstenterp@gmail.com

Vej 14 Grundejerforening, jens.thomasen@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk