



NEXEL
Att.: René Kristensen
Teknikerbyen 25
2830 Virum

9. april 2025

Berørte naturområder ODS-EBB2 - 50kV

Det er Odsherred Kommunes Naturteams vurdering, at NEXEL med den valgte linjeføring og metodik generelt undgår påvirkning af beskyttede naturtyper eller skade på levesteder for strengt beskyttede arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Det første sted, hvor linjeføringen krydser eller er nær beskyttede naturtyper, er ved Lumsås:



Figur 1. Kortudsnit nordvest for Lumsås.

Engen og søen, der underbores, er udover at været et § 3-område også levested for bilag IV-arten spidssnudet frø. Vi vurderer, at levestedet for spidssnudet frø ikke skades og at den beskyttede natur ikke påvirkes, hvis der benyttes:


1. underboring mindst 1 m under søens faste bund

2. underboringen startes og afsluttes mindst 10 m uden for grænsen til § 3-området
3. underboringen afproppes fx med bentonit, så der er sikkerhed for, at linjeføringen ikke får drænvirkning eller bevirker materialevandring

Hvis disse vilkår overholdes, vil projektet ikke kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 eller medføre at der skal laves andre afværgeforanstaltninger for at sikre økologisk funktionalitet af levestedet for spidssnudet frø. Vilkår 2 og 3 gælder generelt for alle krydsninger af § 3-områder, og vilkår 1 gælder for alle krydsninger af søer.

Imidlertid er der et yderligere problem på dette sted, da der er konstateret PFAS-forurening i § 3-området. De højeste koncentrationer ligger nordligere og østligere i området, men også det område, der planlægges underboret, er forurenet. For at undgå at sprede PFAS-forurenet materiale bør I stærkt overveje at vælge en sydligere linjeføring uden for vådområdet, da I ellers kan stå med en oprydningsopgave eller noget materiale, der er dyrt og vanskeligt at bortskaffe.

Længere sydpå umiddelbart nord for Stenstrup Strandvej går traceet i kanten af to § 3-områder, hvoraf i hvert fald det nordligste er yngle- og rasteområde for spidssnudet frø.

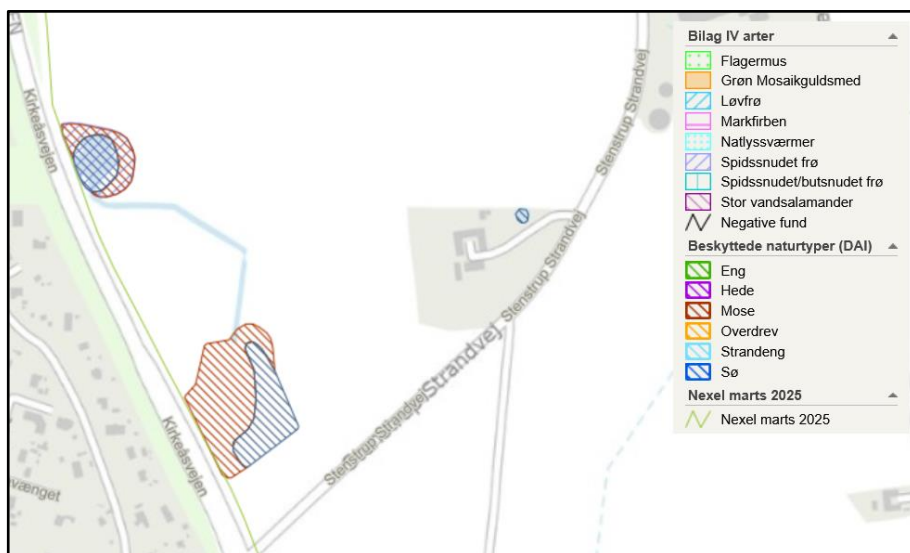

Figur 2. Kortudsnit sydvest for Stenstrup.


Odsherred Kommune vurderer, at vilkår 2 og 3, som nævnt under området ved Lumsås er tilstrækkelige til at sikre mod tilstandsændringer i § 3-områderne og mod skade på levestederne for spidssnudet frø. Da der ikke underbores en sø, er vilkår 1 ikke relevant.

Det næste område ligger nordøst for Gudmindrup, situationen her minder meget om området ved Stenstrup Strandvej bortset fra, at der ikke er konstateret forekomster af bilag IV-arter i området ved Gudmindrup. Kendskabet til udbredelsen af arterne er dog ufuldstændigt, og da både spidssnudet frø og stor vandsalamander er udbredte i nærområdet kan en af disse eller dem begge tænkes at forekomme. Ovennævnte forholdsregler vil derfor skulle overholdes også her, og de vurderes at kunne sikre, at der heller ikke her sker tilstandsændringer i den § 3-beskyttede mose eller den nærliggende sø, ligesom det mulige levested for arter omfattet af bilag IV ikke skades.




Figur 3. Kortudsnit nordvest for Gudmindrup.

Ud for Lyngvej, vest for Højby passerer linjeføringen tæt forbi en lille sø, der er levested for spidssnudet frø. Hvis tidligere nævnte forholdsregler overholdes, vil der ikke ske tilstandsændringer i den beskyttede natur eller skade på levestedet for spidssnudet frø.

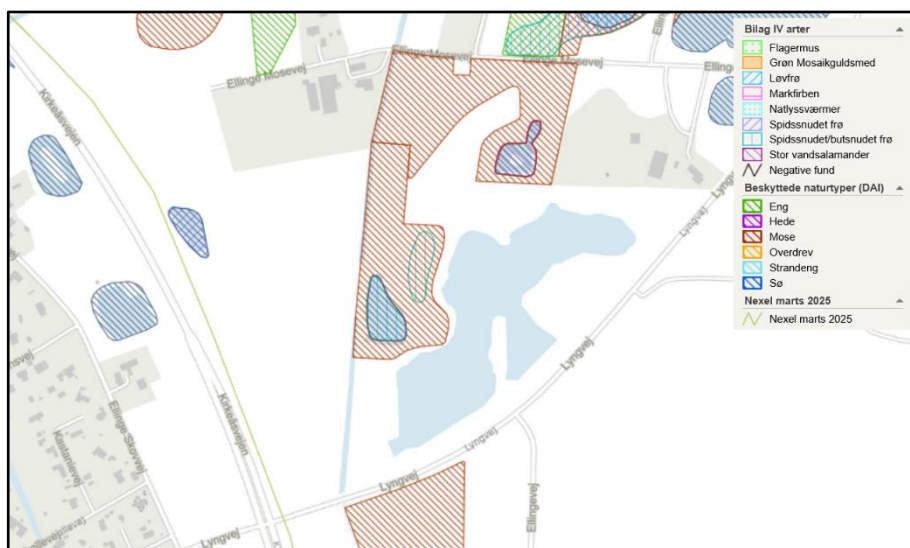

Figur 4. Kortudsnit sydvest for Højby.


Imidlertid er der på grund af grusgravning opstået en større sø mellem den lille sø på kortet og Lyngvej. Det er sket inden for de sidste 3 år, hvorfor søen endnu ikke er § 3-registreret, men det vil ske i nærmeste fremtid. Søen har desuden allerede et betydeligt fugleliv, så det er vigtigt, at heller ikke den drænes. Vilkår 2 og 3 skal derfor overholdes også ved denne sø, selvom den ikke er § 3-registreret endnu. Nedenfor er området vist med luftfoto fra 2024 som baggrundskort, så søen kan ses. Udsnittet er tilnærmelsesvis det samme som det foregående kort.

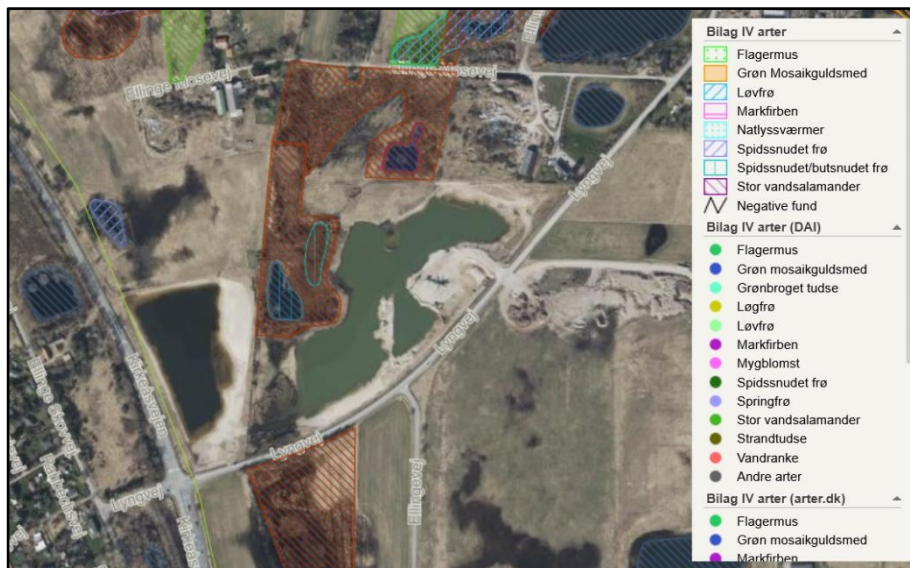

Figur 5. Luftfoto fra 2024 sydvest for Højby.

Ved Solvognens Fundsted på Trundholm Mosevej passerer en lille sø, den er gravet som led i naturgenopretning og naturformidling på fundstedet, men den udtørres så tidligt, at den ikke er omfattet af § 3, men den vil blive uddybet og udvidet og dermed blive omfattet. For ikke at forhindre uddybning og udvidelse skal der holdes en afstand på mindst 5 m til søen eller underbores til mindst 2 m under dens nuværende bund, ligesom vilkår 2 og 3 skal følges. Matriklen tilhører Odsherred Kommune.

Syd for Trundholm Mosevej passerer en stor eng, arbejdet vil ikke medføre tilstandsændringer, hvis I overholder vilkår 2 og 3.

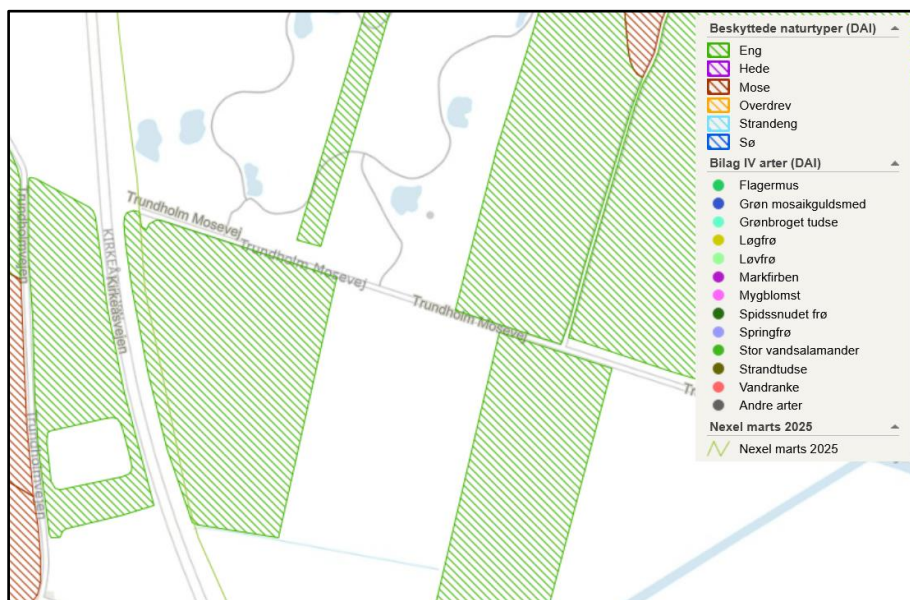

Figur 6. Kortudsnit ved Trundholm Mose.

Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen