

ODSHERRED VARME A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

Sendt til Christoffer Larsen, chl@odsherredforsyning.dk

1. november 2022

Tilladelse til krydsning af rørlagt vandløb i Stårup med fjernvarmeledninger

Gl. Nykøbingvej og Stårupvej

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra DMR A/S som på vegne af Odsherred Varme A/S søger om tilladelse til krydsning af det rørlagte vandløb Stårupløbet med fjernvarmeledninger.

Odsherred Varme A/S skal nedgrave et nyt ledningsnet i forbindelse med udvidelse af den eksisterende fjernvarmeforsyning.

I den forbindelse vil Stårupløbet krydses to steder:

- Stårupvej ud for skellem mellem matr.nr. 3x og 3g Stårup By, Højby
- Gl. Nykøbingvej ud for matr.nr. 4bc Stårup By, Højby

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovenⁱ, da broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelseⁱⁱ.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af Stårupløbet med fjernvarmeledninger i Stårupvej ud for skellem mellem matr.nr. 3x og 3g Stårup By, Højby og i Gl. Nykøbingvej ud for matr.nr. 4bc Stårup By, Højby.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Den krydsende ledning skal så vidt muligt placeres med mindst 1 meters afstand til det rørlagte vandløb.
2. Hvis der sker skader på det rørlagte vandløb i forbindelse med arbejdet, skal Odsherred Varme A/S reetablere vandløbet.
3. Hvis der sker skader på det rørlagte vandløb i forbindelse med reparationer på fjernvarmeledningen, skal Odsherred Varme A/S reetablere vandløbet.
4. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommune på vand@odsherred.dk
5. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af afstanden mellem fjernvarmeledningen og det rørlagte vandløb i krydsningspunkterne.
6. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

<https://www.odsherred.dk/erhverv/trafik-og-veje-erhverv/gravetilladelser>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Udtalelser fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have indflydelse på vandløbets afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^{iv}.

Vandløbet

Stårupløbet er et privat vandløb.

Vandløbet er rørlagt fra det starter i mose sydvest for Lille Stårup. Det rørlagte vandløb forløber ca. 1 km i nordlig retning over marker til Gl. Nykøbingvej. Det fortsætter rørlagt videre godt 600 meter mod nord gennem haverne i Stårup under Stårupvej og Gammelgårdsvej til Gammelgårdsmosen.


Ca. 375 meter nordvest for mosen starter den åbne del af Stårupløbet. Den åbne del er ca. 525 meter til jernbanen, hvorefter vandløbet er rørlagt uden om Nygård Sø. Røret løber ud i brønden st. 547 i det offentlige vandløb Nygårdsmoseløbet

Nygårdsmoseløbet er et tilløb til Pajesørenden, som løber ud i Nyrup Bugt.

Se figur 1 og 2.



Figur 2 Stårupløbet. Røde strækninger er rørlagte, mens åbne strækninger er vist med blå. Turkis er offentligt vandløb.

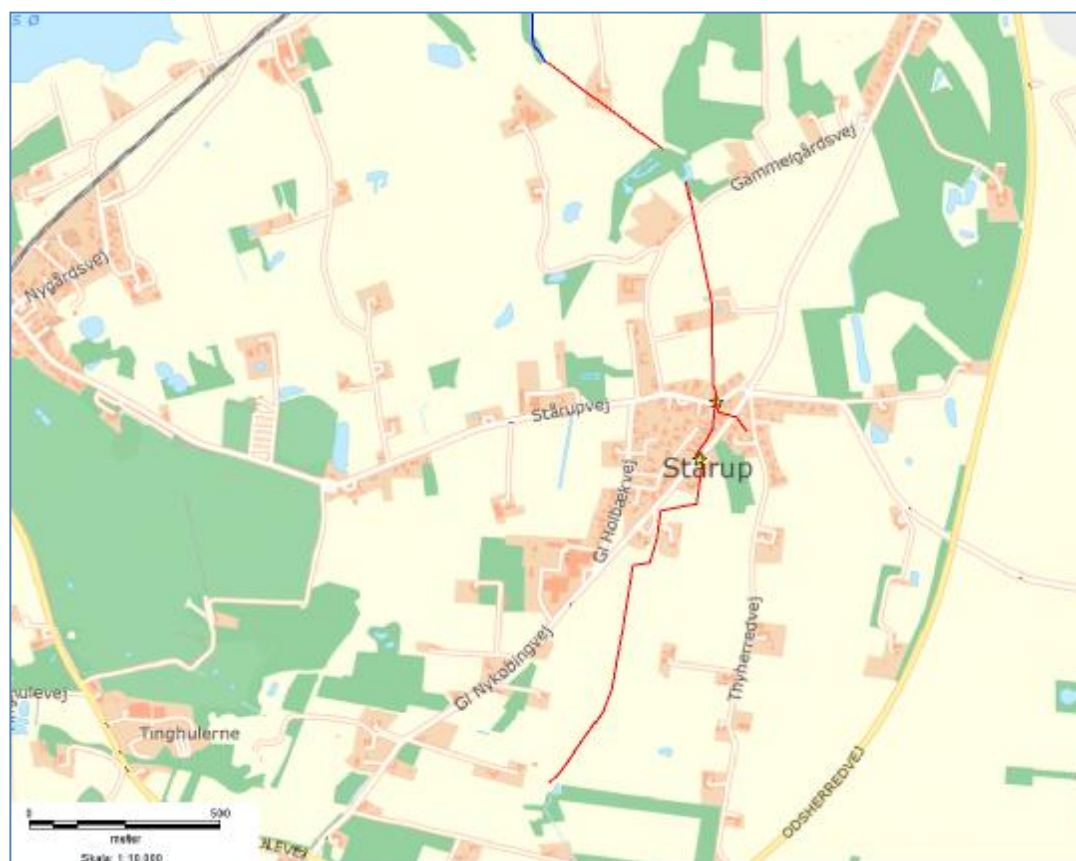

Figur 1 - Stårupløbet omkring Stårup

Redegørelse

Odsherred Varme A/S påtænker at udvide det eksisterende forsyningsnet, så 132 ejendomme i Stårup By samt langs Stårupvej, Gammelgårdsvej og Højbyvej kan tilbydes fjernvarme til boligopvarmning. Derved vil husstandenes nuværende varmekilde – herunder olie, fast brændsel, elvarme og varmepumpe – kunne konverteres til fjernvarme.

Der er udarbejdet et varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter ikke bygningsmæssige ændringer på det eksisterende varmeværk i Højby, men der vil blive udført enkelte optimeringer af det eksisterende pumpesystem for at fremtidssikre fremløbet af fjernvarme til hele distributionsområdet.

Langs ledningsnettet vil der blive etableret en booster-pumpe til opretholdelse af trykket i rørsystemet. Booster-pumpen vil blive installeret i et teknisk skab på størrelse med et større el-skab. Skabets endelige placering er endnu ikke fastlagt.

Grave- og ledningsarbejder vil blive udført i Stårup By samt langs Stårupvej, Gammelgårdsvej, Højbyvej.

Det nye ledningsnet vil bestå af ca. 1,9 km transmissionsledning samt ca. 2,4 km distributions- og stikledninger. Ledningsnettet vil blive anlagt i etaper. Det forventes, at der vil være flere arbejds- hold i gang samtidig, hvor hvert hold arbejder på en strækning på 50-200 m rørgrav ad gangen. Typisk vil en rørgrav blive lukket til samme dag, som gravearbejdet er påbegyndt.

Arbejdet vil blive tilrettelagt, så det skaber færrest mulige gener for trafikafviklingen, men der vil være vejstrækninger, hvor det periodevis vil være nødvendigt med fx lysregulering, ensretning eller omdirigering af trafikken.

Udvidelsen af fjernvarmenettet kræver 2 krydsninger af det rørlagte vandløb, Stårupløbet. Krydsningerne vil ske på Stårupvej ud for skellet mellem matr.nr. 3x og 3g i Stårup By, Højby, og på Gl. Nykøbingvej ud for matr.nr. 4bc, Stårup By, Højby.

Rørene til fjernvarmenettet vil blive lagt i en dybde af ca. 70 cm. Det vides for nuværende ikke, i hvilken dybde det rørlagte vandløb ligger omkring krydsningspunktet ved Stårupvej.

Det er blevet oplyst af kloakmester Flemming Madsen, som i 2021 udførte reparationer på det rørlagte vandløb på Brydebakken 20, at det dér ligger i ca. 1,5 meters dybde. Krydsningen på Gl. Nykøbingvej sker ca. 20 m sydøst for Brydebakken 20, og vandløbet forventes derfor at være placeret i omtrent samme dybde.

Det betyder, at fjernvarmeledningen her vil blive placeret ca. 0,8 meter over det rørlagte vandløb.

Den rørlagte del af Stårupløbet i projektområdet er rør Ø25 cm.

Fjernvarmeledningerne nedlægges ved gravning.

Krydsningspunkterne fremgår af figur 3.



Figur 3 - Projektområdet. Krydsningspunkter er vist med gult. Rørlagt vandløb er vist med rødt.

Vurdering

Odsherred Kommunes Vandteam vurderer, at hverken afstrømning eller vandløbets miljø vil påvirkes af projektet, da fjernvarmeledningerne er tætte og ikke kommer i kontakt med vandløbet.

Da fjernvarmeledningerne etableres ca. 80 cm over det rørlagte vandløb vil der ikke blive gravet nær vandløbet.

Beskyttet natur (§3)^v, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret spidssnudet frø i sø 400 meter øst for projektområdet. Padder anvender typisk drænrør, som overvintringssted, når de har adgang. Men da den rørlagte strækning af Stårupløbet er ca. 1600 meter (1000 meter opstrøms projektområdet og 600 meter nedstrøms projektområdet), har padderne ikke adgang til det rørlagte vandløb.

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i området.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er offentlig vej, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov placeret ca. 1,4 km sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil påvirke afstrømning eller miljø og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Tidsplan

Det forventes, at arbejdstiden for hver krydsning er ca. 2 dage.

Projektperioden forløber fra efteråret 2022 til foråret 2023.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunens hjemmeside

<https://www.odsherred.dk/da/hoeringer-og-afgoerelser/?status=open&limit=11>

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vandteam på vand@odsherred.dk
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi fremsendt til

DMR A/S, mgr@dmr.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, nora@tams.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com