



Momentum Energy Projects ApS
Att.: Magnus Buhl Holo
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Sendt via mail til: magnus@momentum-gruppen.com

31. august 2023

Dispensation fra åbeskyttelseslinje

Til solcellepark på Lammefjord

Momentum Energy Projekts ApS har 12. juli 2023 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinjen til en solcellepark i området syd og vest for Grevinge Lammefjord placeret på matriklerne 2a, 2l, 2m, 10a, 10b, 10f, 23a, 132, 133b, 133c, 133d, 136, 140 Lammefjorden, Grevinge.

Det ansøgte ligger delvist inden for åbeskyttelseslinjerne omkring Lammefjords Nordkanal og Søkanal. Åbeskyttelseslinjen fremgår af naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 1 jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. Byggeri, beplantning og andre anlæg som fx solceller inden for en åbeskyttelseslinje kræver dispensation. På bilag 1 ses det ansøgte i forhold til åbeskyttelseslinjen.

Afgørelse

Odsherred Kommune dispenserer jf. § 65 stk. 1 fra naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 1 til den ansøgte solcellepark. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Dispensationen vedrører kun forholdet til åbeskyttelseslinjen.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- At det ansøgte opføres som ansøgt.
- At der langs med Nordkanalen bevares et åbent landskabsstrøg mellem kronekanten af Nordkanalen og solcelleparken på ikke under 50 meter i bredden.
- At der langs med Søkanalen bevares et åbent landskabsstrøg mellem kronekanten af Søkanalen og solcelleparken på ikke under 10 meter i bredden.
- Skærmende beplantning skal placeres, så den ikke kommer ind i de åbne landskabsstrøg langs med kanalerne.
- At skærmende beplantning, som placeres inden for åbeskyttelseslinjerne, udelukkende består af hjemmehørende arter.
- At skærmende beplantning langs med Nordkanalen etableres med arter som har en forventet sluthøjde på ikke over 20 meter.
- At anlæg og beplantninger placeres i en afstand fra de § 3-beskyttede naturtyper i området, som sikrer, at solcelleparken ikke påvirker de beskyttede naturtyper negativt dvs. at alle følgende fire kriterier skal overholdes:
 1. Anlæg og beplantning skal placeres mindst 5 meter fra de beskyttede naturtyper.
 2. På syd-, øst og vestsiden af de beskyttede søer skal afstanden være mindst 10 meter.
 3. På syd- og østsiden af de beskyttede enge, moser og overdrev skal afstanden være mindst 10 meter.
 4. Beplantninger skal på syd-, øst- og vestsiden af alle de beskyttede naturtyper placeres i en afstand, som mindst svarer til beplantningens forventede sluthøjde.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale, fx stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår o.l., ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme jf. museumslovens § 27 stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Begrundelse

Kommunen har i sin behandling af sagen særligt lagt vægt på solcelleparkens samfunds-, miljø- og klimamæssige betydning og finder, at den har et anerkendelsesværdigt formål.

Kommunen har for at begrænse solcelleparkens negative påvirkning af landskabet stillet vilkår om, at der langs med Nordkanalen skal friholdes et 50 meter bredt landskabsstrøg langs Grevinge Kanalvej, som er den primære adgangsvej i området ved kanalerne.

Kommunen har lagt vægt på, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder eller arter på habitatdirektivets bilag IV negativt.

Kommunen vurderer, at der ved de stillede vilkår er lavet en afvejning mellem de interesser administration af åbeskyttelseslinjen skal varetage i det konkrete landskab, og ansøgers interesse, herunder den samfundsmæssige interesse i et klimavenligt projekt, kan dispenseres til projektet.

I kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Klagevejledning

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bilag 3 er der hjælp til at indsende klage.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at I har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte Naturteamet på tlf. 59 66 60 39 eller mail natur@odsherred.dk. I får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.


Venlig hilsen

Mette Nyerup Nielsen
Natursagsbehandler

Kopi sendt til:

1. Ejer via digital post
2. Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
3. Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk
4. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
5. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
6. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; kreds14@friluftsradet.dk
7. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
8. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
10. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
11. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk
12. Dansk Kano og Kajak Forbund, dkf@kano-kajak.dk
13. Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk
14. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
15. Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com


Bilag 1. Oversigtskort - placering af det ansøgte i forhold til åbeskyttelseslinjen

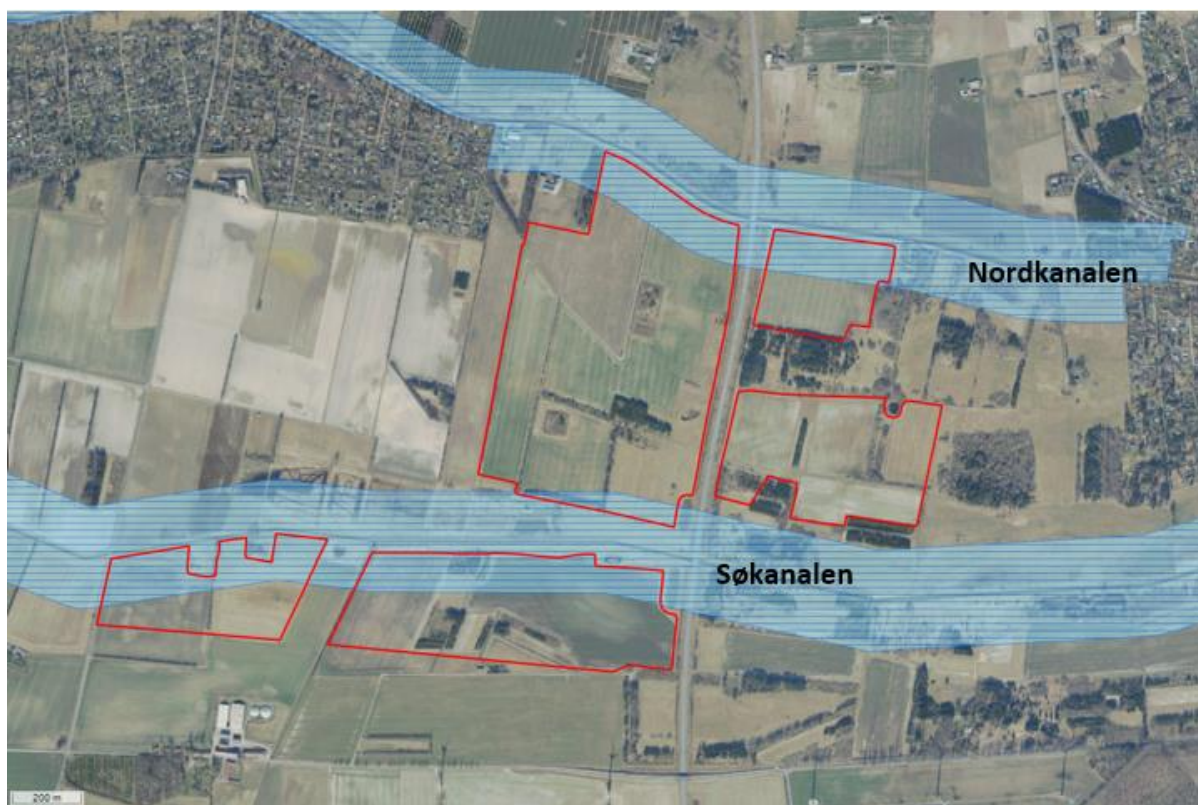


Figur 1. Luftfoto fra 2022 med rød markering af projektområdet og lyseblå markering af åbeskyttelseslinjen.




Figur 2. Luftfoto med hvid markering af byggefladerne, Lysegrønne streger viser ny skærmende beplantning og røde streger viser grusveje, gennemsigtig orange markering viser § 3-beskyttede naturtyper (kort fra ansøgningen).

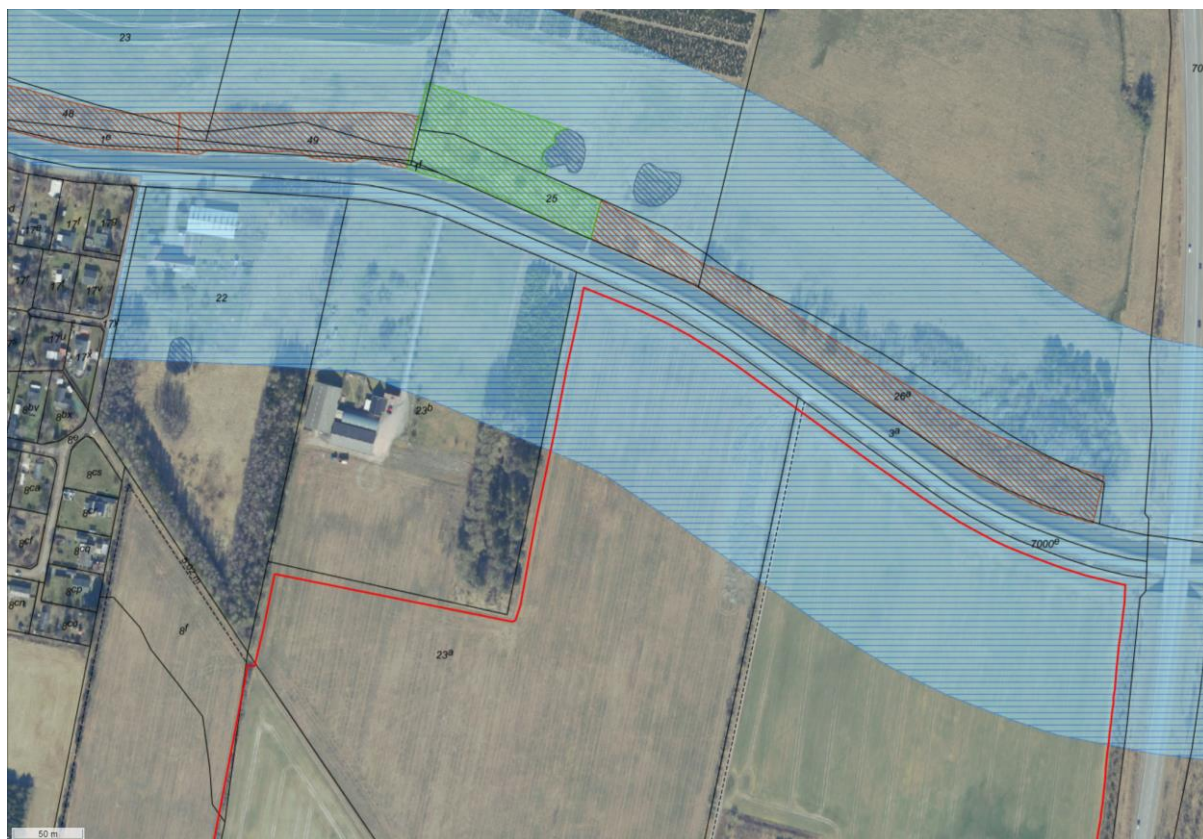


Figur 3. Luftfoto fra 2022 med rød markering af den nordlige del af projektområde 53.97 fra figur 2. Lyseblå markering af åbeskyttelseslinjen omkring Nordkanalen og blå, rødbrun og grøn skraveret af henholdsvis beskyttet sø, mose og eng.

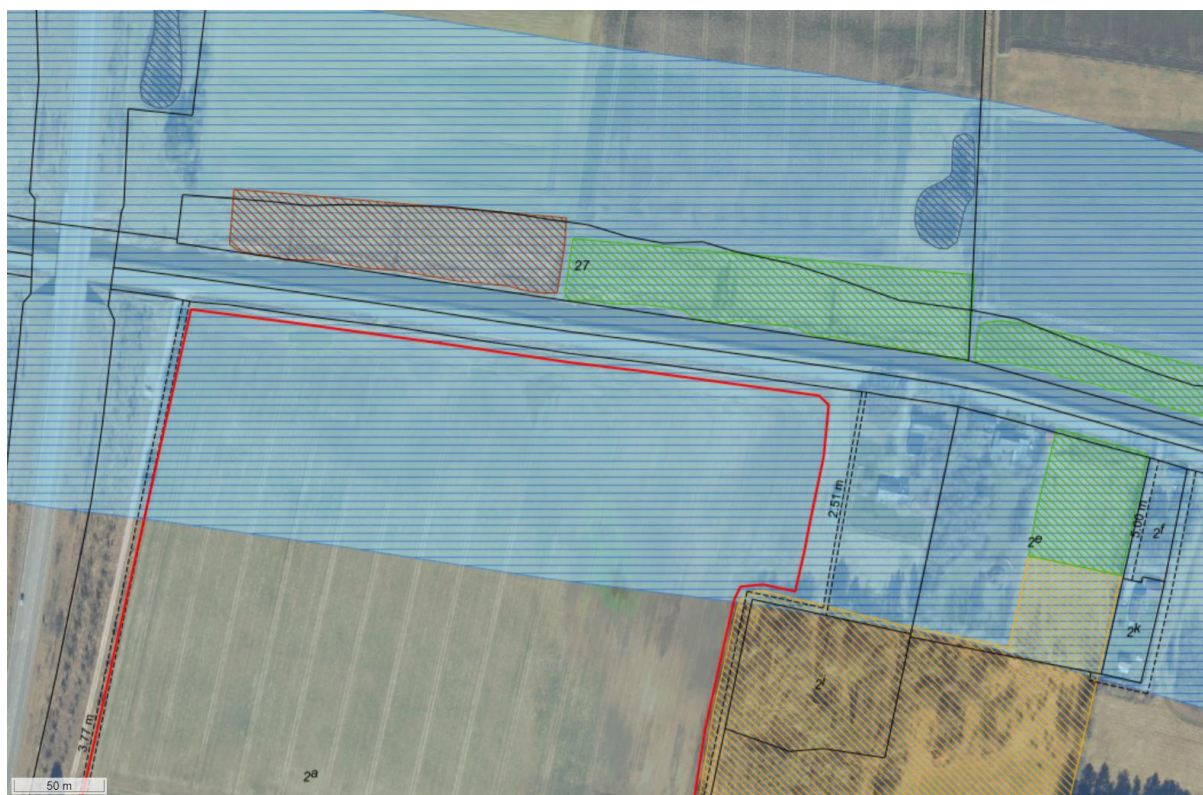


Figur 4. Luftfoto fra 2022 med rød markering af den nordlige del af projektområde 8.23 fra figur 2. Lyseblå markering af åbeskyttelseslinjen omkring Nordkanalen og blå, rødbrun, grøn og lys orange skraveret af henholdsvis beskyttet sø, mose, eng og overdrev.

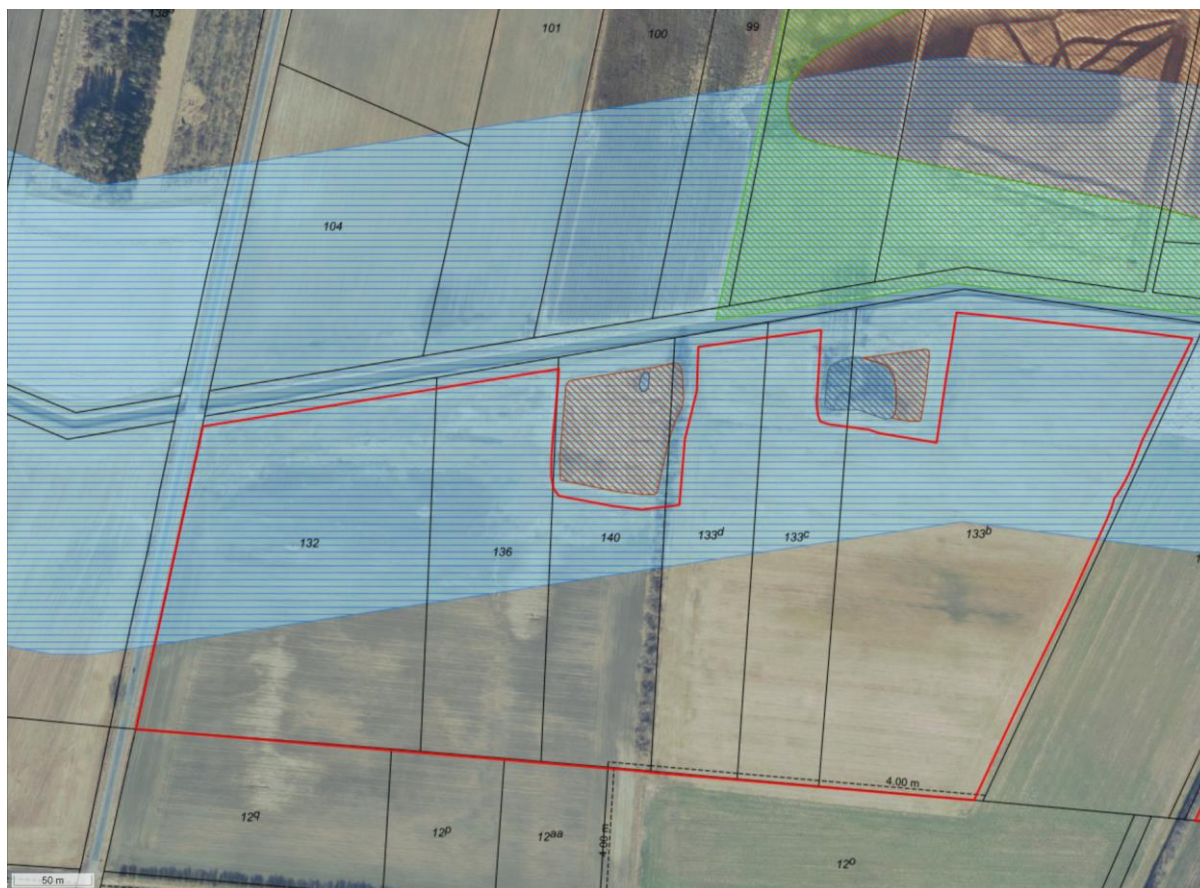


Figur 5. Luftfoto fra 2022 med rød markering af projektområde 12.66 fra figur 2. Lyseblå markering af åbeskyttelseslinjen omkring Søkanalen og blå, rødbrun og grøn skravering af henholdsvis beskyttet sø, mose og eng.

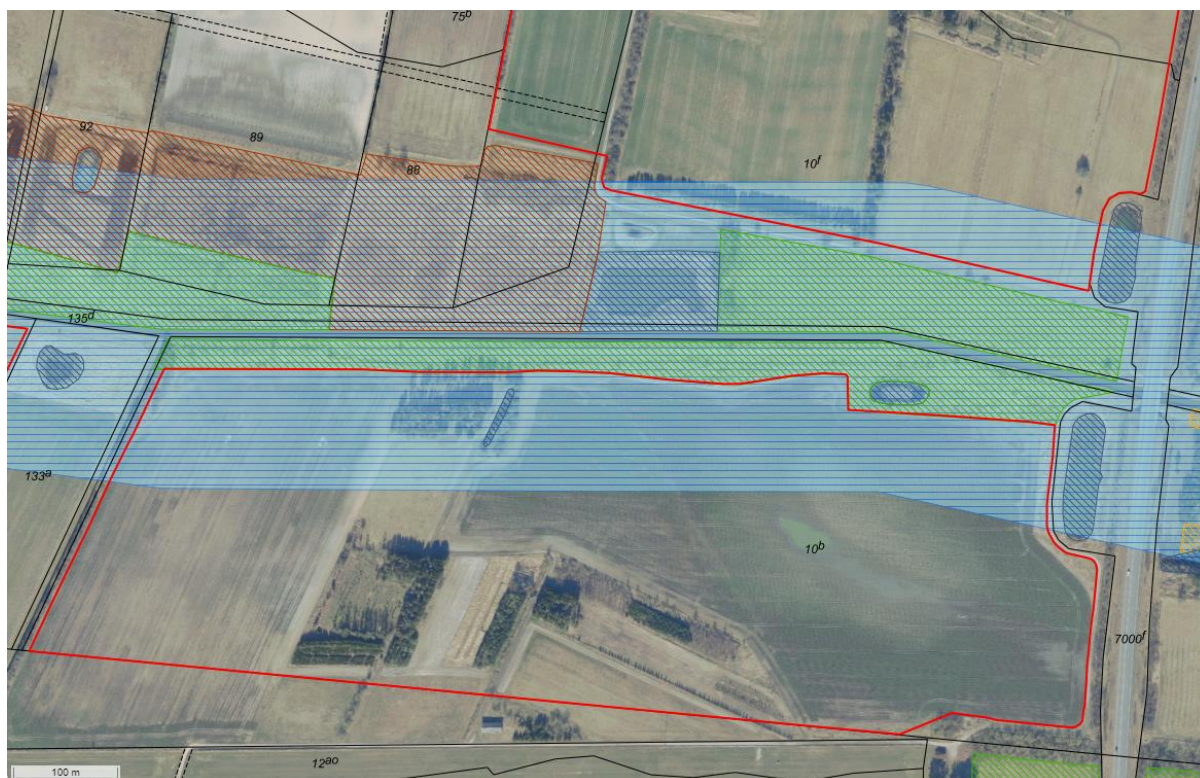

Figur 6. Luftfoto fra 2022 med rød markering af projektområde 8.49/1545 og den sydlige del af projektområde 53.97 fra figur 2. Lyseblå markering af åbeskyttelseslinjen omkring Søkanalen og blå, rødbrun og grøn skravering af henholdsvis beskyttet sø, mose og eng.

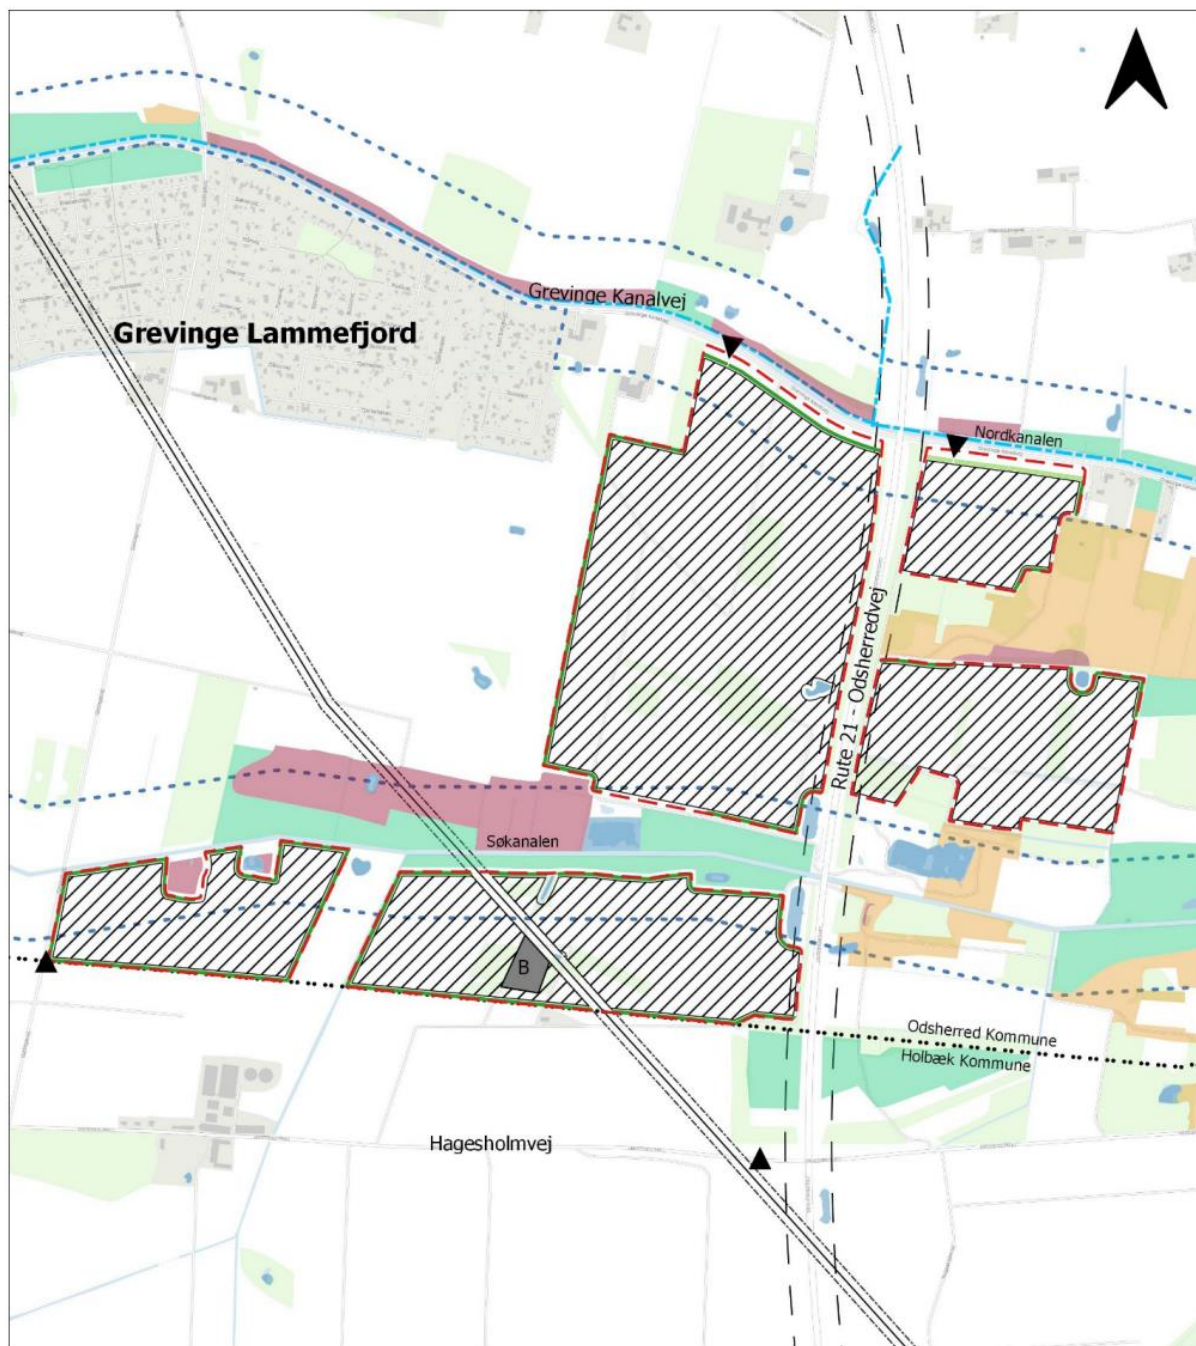

- | | |
|---|---|
| Lokalplangrænse | — Højspændingsledning |
| ... Kommunegrænse | Højspændingsledning / respektzone 2 x 15 m |
| Byggefelt A - Solceller | - - - Åbeskyttelseslinjer |
| Byggefelt B - Teknisk område | - - - Beskyttede vandløb (NBL § 3) |
| Beplantning min. 4 m høj | Beskyttet eng (NBL § 3) |
| Beplantning min. 8 m høj | Beskyttet mose (NBL § 3) |
| ▲ Vejadgang | Beskyttet overdrev (NBL § 3) |
| - - - Vejbyggelinje | Beskyttet sø (NBL § 3) |

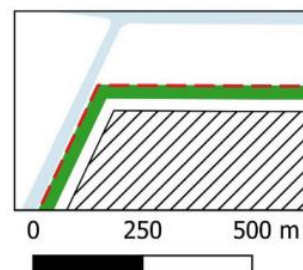

Figur 7. Anvendelseskort fra lokalplanen.

Bilag 2. Redegørelse

Ansøgningen berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 150 m åb beskyttelseslinje omkring Nordkanalen og Søkanalen i medfør af lovens § 16, stk.1. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation jf. lovens § 65 stk. 1.

Formålet med åb beskyttelseslinjen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr.

I har søgt om en solcellepark omkranset af en skærmende beplantning i et område beliggende delvist inden for åb beskyttelseslinjen. I jeres ansøgningsmateriale har I oplyst, at det samlede projektområde udgør et areal på i alt ca. 133 ha. Kommunen har på kort opmålt at ca. 28,8 ha af projektområdet er beliggende inden for åb beskyttelseslinjen. I har oplyst, at solcelleanlægget forventes at kunne producere ca. 175 mio. kWh pr. år svarende til elforbruget i ca. 39.000 husstande. Til sammenligning var antallet af husstande i Odsherred Kommune i 2020 på 16.391 og antallet af sommerhuse på 23.871.

Projektområdet tages ud af traditionel landbrugsdrift, hvilket vil reducere nedsivning af næringsstoffer og pesticider til grundvandet og nærliggende vandløb, da området ikke længere sprøjtes eller gødes. Arealerne under panelerne tilsås med græs og/eller urter og anden kort bevoksning og kan eventuelt afgræsses af dyr. Når det ikke længere er rentabelt at producere energi på lokationen, fjernes anlægget, og arealet vil igen kunne overgå til landbrugsdrift. Det forventes, at anlægget har en levetid på minimum 30 år.

Solcellepanelerne vil bestå af øst-/vestvendte rækker af "solcelleborde" fastmonteret på stålstativer hævet en smule over jorden. Stålstativerne forankres i jorden ved pilotering uden fundering. Maksimumhøjden på solcellepanelerne og stålstativer vil være 4,5 meter målt fra terræn. Solcellepanelerne er antirefleksbehandlede.



Figur 8. Eksempel på solcellerække med fastmonterede solcelleborde (fra ansøgningen).

Solcellepanelerne forbindes med kabler til invertere (Figur 9), som monteres under eller i forlængelse af panelerne. Disse invertere forbindes til mindre transformere (Figur 10), som opstilles imellem solcellestativerne jævnt fordelt i projektområdet. Mindre transformere og teknikbygninger, som etableres spredt rundt i anlægget, vil have en højde på maksimalt 4,5 meter.



Figur 9. Eksempel på Inverter, som omdanner den producerede jævnstrøm til 230 V vekselstrøm (fra miljøvurderingen).



Figur 10. Eksempel på transformer (fra miljøvurderingen).

I en mindre del af plan- og projektområdet, som er beliggende uden for åbeskyttelseslinjen, kan der etableres en power-transformer, teknikhuse og koblingsudstyr med en maksimal højde på 8,5 meter. Eventuelle lynafledere kan udføres i op til 15 meter. Alle transformere og teknikhuse opføres i ensartede materialer og med afdæmpede farver.

Projektområdet er på flere strækninger skjult af eksisterende læhegn og skovbeplantninger. Der etableres desuden ny afskærmende beplantning langs afgrænsningen af projektområdet på strækninger uden eksisterende beplantning. Beplantningen vil bestå af tre rækker træer af hjemmehørende arter og skal fuldt udvokset have en højde på minimum 5 meter og medvirke til at afskærme visuelt for solcelleanlægget, dog minimum 8 meter på en mindre strækning i området øst for Rute 21 ud mod Nordkanalen. Langs solcelleparkens afgrænsning, på den indvendige side af beplantningsbæltet, vil der blive etableret et op til 2 m højt trådhegn. Trådhegnet vil blive

etableret som bredmasket vildthejn, der muliggør mindre dyrs bevægelighed gennem området. Maskestørrelsen vil mindst være på 15x15 cm i de nedre dele af hegnet.

I projektområdet etableres serviceveje i nødvendigt omfang. Vejene vil fremtræde med belægning i græs og/eller grus og med en bredde på op til 5 meter.

VVM-tilladelse

Der er meddelt en VVM-tilladelse til projektet med vilkår til den skærmende beplantning, som siger, at den skal bestå af et minimum 3-rækket læhegn i en bredde på minimum 5 meter langs med planområdets afgrænsning. Beplantningsbæltet skal bestå af hjemmehørende buske og træer, heraf mindst 25% stedsegrønne planter, som i fuldt udvokset stand har en højde på mindst 5 m, dog min. 8 meter på strækningen langs Grevinge Kanalvej øst for Rute 21 - Odsherredvej.

I op til 5 år efter etablering af plantebælterne kan der på ydersiden opsættes et let trådhegn for at undgå, at beplantningen holdes nede af fx rådyr.

Jf. VVM-tilladelsen må der ikke opføres solceller eller beplantningsbælter indenfor en afstand af mindst 5 meter fra naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, dog mindst 10 m fra syd og østsiden af naturtyperne (dog også 10 meter fra vestsiden af de beskyttede søer). Hvis der anvendes vedplanter i beplantningsbælterne, som har en forventet sluthøjde der er højere end 10 meter, skal de placeres i en afstand fra naturområderne, som ikke er mindre end den forventede sluthøjde.

Hvis træer med hulheder, der potentielt kan udgøre levesteder for flagermus, ønskes fældet eller beskåret væsentligt, skal det undersøges, om de reelt er levested for flagermus. Er de levested for flagermus kan de ikke fældes og kun beskæres i et omfang, som ikke påvirker flagermusenes levested. Fældning af hule træer og træer med spættehuller, som ikke er levested for flagermus, skal ske i henhold til artsfredningsbekendtgørelsens regler, det vil sige i efteråret fra 1. september til 31. oktober.

I VVM-tilladelsen vurderes det, at projektet, som etableres på arealer der i dag anvendes som dyrkede arealer, vil have en naturværdiforbedrende effekt, når der fremover ikke sprøjtes eller gødskes inden for projektområdet. Den positive effekt på naturområderne i området muliggør etablering af anlægget inden for Grønt Danmarkskort.

Landskabet

Området nord for Nordkanalen er den oprindelige kyststrækning omkring Lammefjord, og området syd for Nordkanalen udgør den inddæmmede fjordbund. Den oprindelige kyststrækning rejser sig som et bakkedrag nord for Nordkanalen og den inddæmmede fjordbund fremstår som et relativt fladt område syd for Nordkanalen. Den oprindelige kyststrækning nord for Nordkanalen er ubebyggede landbrugs- og naturarealer på strækningen ud for projektområdet. Umiddelbart syd for diget langs med Nordkanalen løber Grevinge Kanalvej langs med Nordkanalen. Vejen er den væsentligste adgangsvej i området omkring Nordkanalen og giver mange adgang til at opleve området omkring Nordkanalen på nært hold. Projektområdet ligger på den sydlige side af Grevinge Kanalvej og bliver gennemskåret af Rute 21, som løber i nord-/sydlig retning. Projektområdet ligger som et åbent område omkring Rute 21. Mod vest er projektområdet afgrænset af to bebyggede landejendomme umiddelbart øst for sommerhusområdet Grevinge Lammefjord. Mod øst er projektområdet afgrænset af en lille gruppe bebyggede landejendomme.

Kommunen vurderer, at der er væsentlige landskabsværdier forbundet med den oprindelige kyststrækning nord for Nordkanalen og overgangen til det flade område i den inddæmmede fjordbund. For at bevare oplevelsen af det åbne landskab omkring Nordkanalen har kommunen vurderet, at der skal bevares et åbent landskabsstrøg med en bredde på mindst 50 meter syd for Nordkanalen. De bebyggede landejendomme og Rute 21 medfører, at den inddæmmede fjordbund ved projektområdet til dels har et forstyrret landskabsbillede. Kommunen har på den baggrund vurderet at et åbent strøg med en bredde på 50 meter er tilstrækkeligt til at bevare de landskabelige værdier i området. Det har haft væsentlig betydning for vurderingen, at Grevinge Kanalvej som adgangsvej i området er placeret umiddelbart syd for Nordkanalen, og at anlæggene og beplantningerne i projektområde derfor placeres i god afstand til vejen og i området væk fra Nordkanalen, set fra Grevinge Kanalvej. For at sikre at den skærmende beplantning langs med Grevinge Kanalvej ikke vil virke dominerende er der stillet vilkår om at der i beplantningen kun må anvendes arter som har en forventet sluthøjde på under 20 meter.



Figur 11. Panorama af Nordkanalen ud for den vestlige del af projektområdet set fra vest. Foto fra kommunens besigtigelse den 10. maj 2022.



Figur 12. Visualisering af solcelleparken inkl. skærmende beplantning langs den vestlige del af Nordkanalen set fra vest (fra miljørapporten).



Figur 13. Nordkanalen ved Rute 21's overkørsel set fra øst. Foto fra kommunens besigtigelse den 5. maj 2022.



Figur 14. Panorama af Nordkanalen ud for den østlige del af projektområdet set fra vest. Foto fra kommunens besigtigelse den 10. maj 2022.



Figur 15. Visualisering af solcelleparken inkl. skærmende beplantning langs den østlige del af Nordkanalen set fra overkørslen af Rute 21 (fra miljørapporten).



Figur 16. Visualisering af solcelleparken inkl. skærmende beplantning langs den østlige del af Nordkanalen set fra øst (fra miljørapporten).

Området omkring Søkanalen er oprindelig havbund, og kanalen er et afvandingsanlæg i fladt terræn, som er omgivet af en række eng- og moseområder og lavtliggende marker. I den vestlige del af projektområdet er der en markvej langs den sydlige side af Søkanalen. Naturteamet vurderer, at markvejen kun i begrænset omfang anvendes af offentligheden som adgangsvej i området langs Søkanalen. Kommunen vurderer derfor, at den landskabelige beskyttelsesinteresse for åbeskyttelseslinjen i dette område er mindre væsentlig end i området omkring Nordkanalen, hvor der er en del færdsel. Med hensyn til afstanden til Søkanalen vurderer Naturteamet, at afstanden kan reduceres til 10 meter i den vestlige del af projektområdet. Beskyttede naturområder langs med Søkanalen i den østlige del af projektområdet medfører at solceller og beplantninger placeres i større afstand til Søkanalen i dette område. Engen langs den sydlige side af Søkanalen har en bredde på ca. 30-70 meter og engen langs den nordlige side af Søkanalen har en bredde på ca. 60-100 meter.



Figur 17. Søkanalen ud for den vestlige del af projektområdet set fra vest. Langs den højre side af Søkanalen ses en markvej. Foto fra kommunens besigtigelse den 10. maj 2022.



Figur 18. Panorama af Søkanalen ud for den vestlige del af projektområdet set fra vest. Markvejen langs Søkanalen er reduceret til et utydeligt hjulspor. Foto fra kommunens besigtigelse den 10. maj 2022.



Figur 19. Visualisering af solcelleparken inkl. skærmende beplantning i området omkring den vestlige del af Søkanalen set fra vest (fra miljørapporten).




Figur 20. Søkanalen ud for den østlige del af projektområdet set fra vest. Området som ses til højre for Søkanalen er et beskyttet engområde. I baggrunden ses broen ved Rute 21, som afgrænser projektområdet. Foto fra kommunens besigtigelse den 10. maj 2022.



Figur 21. Visualisering af solcelleparken inkl. skærmende beplantning i området omkring Søkanalen set fra overkørslen af Rute 21 (fra miljørapporten).

Bredden af de åbne landskabsstrøg langs med kanalerne som kommunen har stillet vilkår om, regnes fra vandløbenes kronekant, som er defineret som knækket, hvor den skrå vandløbsbrink møder det ovenfor liggende terræn.

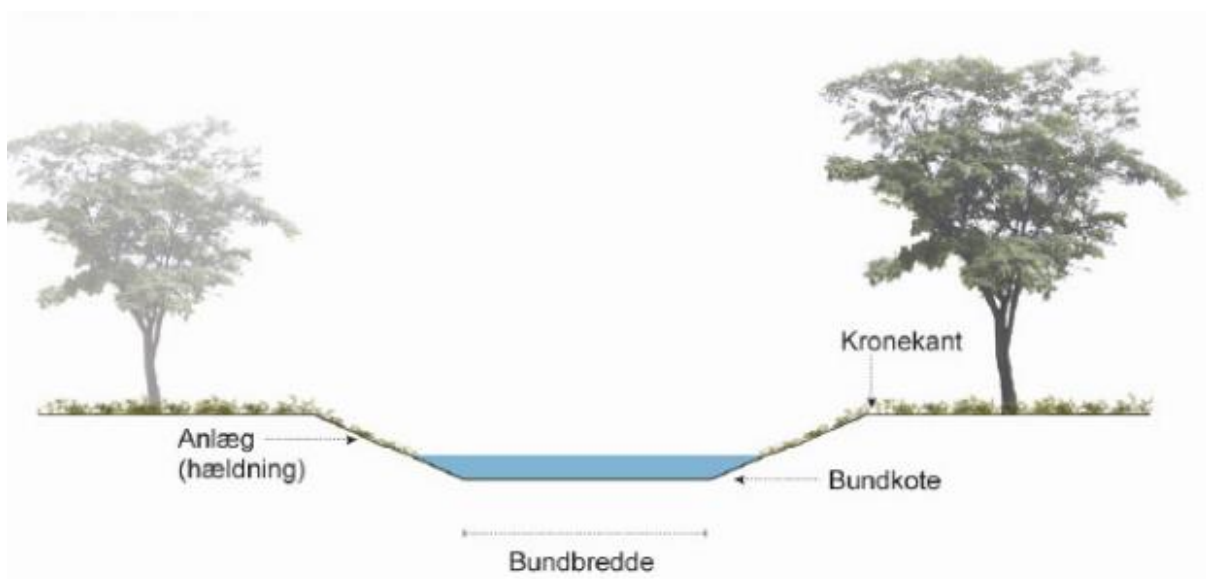

Figur 22. Principskitse af vandløb som viser placering af kronekanten.

Naturhensyn

For at sikre at solcelleparken ikke påvirker naturtyper der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3 negativt, skal anlæg og beplantninger placeres i en afstand til de beskyttede naturtyper på mindst 5 meter. For at begrænse en negativ skyggevirkning skal der på syd-, øst- og vestsiden af søer og på syd og østsiden af enge, moser og overdrev holdes mindst 10 meters afstand. På syd-, øst- og vestsiden af både søer og andre beskyttede naturtyper, må beplantningerne ikke placeres nærmere naturtyperne end beplantningernes forventede sluthøjde, således at der ved 45 graders solindfald ikke vil være skygge fra beplantningerne i de beskyttede naturområder.

Et af åbeskyttelseslinjens formål er at sikre åerne som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr. Solcelleparken bliver omgivet af et bredmasket vildthejn og skærmende beplantning. Kommunen vurderer, at smådyr som fx harer og pindsvin vil have fri passage gennem solcelleparken, og at fx padden nemmere vil kunne passere området, end de kan i dag, da de kan finde ly igennem beplantningsbælterne og under solcellepanelerne. Større vildt som fx rådyr og kronhjort vil ikke kunne passere heget. Der bevares 50 meter fri passage langs med Nordkanalen og en fri passage omkring Søkanalen, som kun i den vestlige del af projektområdet er reduceret til 10 meter. Passagerne omkring kanalerne i projektområdet er i direkte forlængelse af de passager under Rute 21 som findes i området. Kommunen vurderer at passagerne i projektområdet medfører, at hjorte ikke væsentligt vil blive begrænset i deres spredning gennem landskabet.


Natura 2000-områder

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke, som ligger i en afstand på mere end 8,5 km mod nordvest, nr. 155 Udby Vig som ligger i en afstand på mere end 8,5 km mod øst, og nr. 262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov som ligger i en afstand af mere end 9 km mod nordøst. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt pga. projektets afgrænsede karakter og den store afstand til disse områder.

Bilag IV-arter

I flere vandhuller i den del af projektområdet, der ligger vest for Rute 21, er der registreret spidssnudet frø. Flere vandhuller i projektområdet er desuden vurderet som potentielle levesteder for stor vandsalamander. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke padderne eller deres levesteder negativt, da anlæg og beplantning placeres i en afstand fra vandhullerne, så der ikke kommer en væsentlig skyggevirkning. Kommunen vurderer, at reduktionen i gødskning og sprøjtning vil have en positiv betydning for spidssnudet frø og eventuelle stor vandsalamander, da reduktionen i næringsstoffer vil forbedre vandkvaliteten og få tilgroningen i vandhullerne til at ske langsommere, og reduktionen i sprøjtegifte vil øge mængden af blomstrende planter og derved tiltrække et mere varieret insektliv som fødegrundlag for padderne.

I forbindelse med miljøvurderingen af projektet er det undersøgt, hvor der er potentielle levesteder for flagermus. To læhegn i den sydvestlige del af projektområdet og en trægruppe centralt i det nordvestlige delområde blev vurderet som egnede yngle- og rasteområder for flagermus.

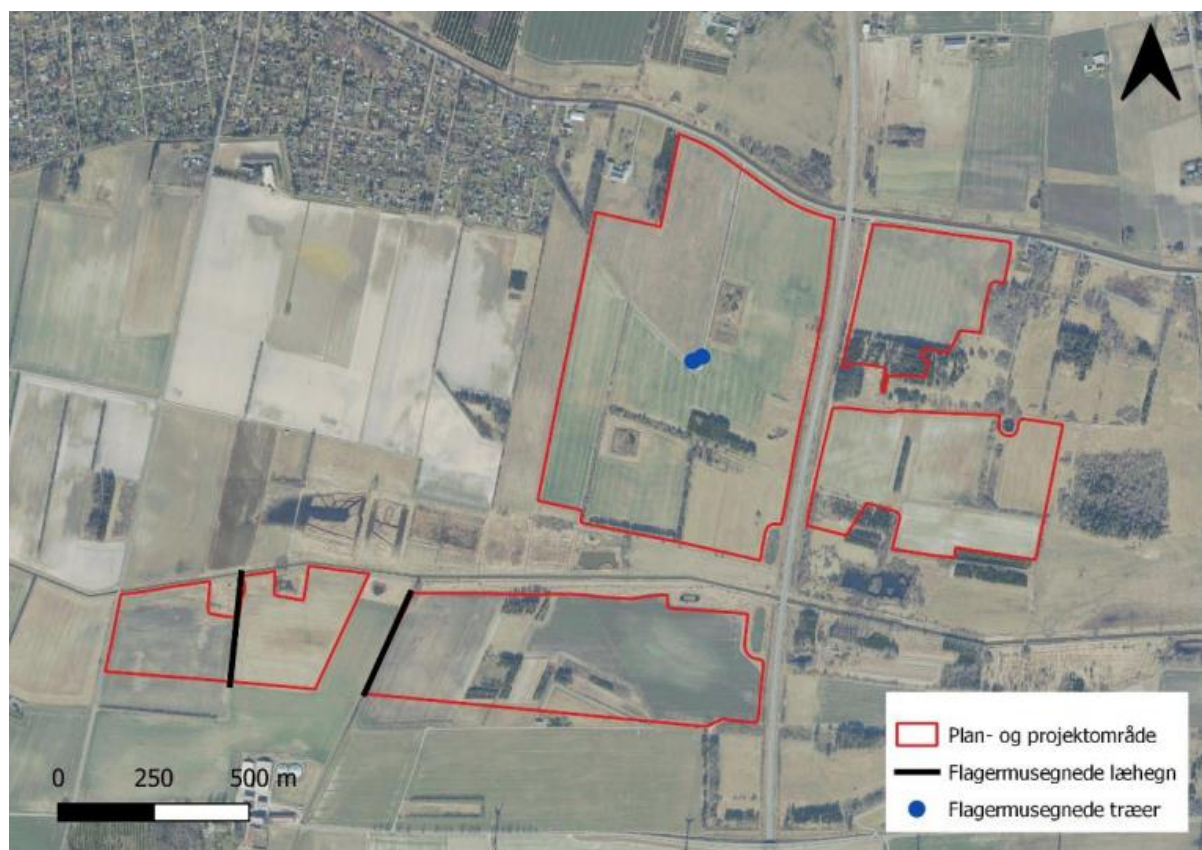

Figur 23. Potentielt egnede levesteder for flagermus i projektområdet (fra miljøvurderingen).

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke eventuelle flagermus negativt, da de potentielle levesteder ifølge projektet bliver bevaret. Hvis der alligevel bliver behov for at fælde eller beskære træer, som potentielt er levested for flagermus, er der stillet vilkår, om at træerne skal undersøges nærmere og kun må fældes, hvis de ikke er levested for flagermus og kun beskæres i et omfang, der ikke påvirker flagermusene negativt.

Vejdirektoratet har i forbindelse med etableringen af Rute 21 registreret markfirben på diget langs med Nordkanalen i 2007. Da anlæg og beplantning placeres i en afstand på ca. 50 meter fra diget, vurderer kommunen, at bestanden af markfirben ikke bliver negativt påvirket af projektet. Selve projektområdet indeholder på nuværende tidspunkt ingen egnede yngle- eller rasteområder for markfirben.

Efter at have været næsten helt forsvundet fra Østdanmark, er odder nu i spredning, og der foreligger en del nyere fund fra flere steder på Sjælland. Selvom der ikke er registrerede fund fra Odsherred Kommune, kan det ikke udelukkes, at odder kan være i Søkanalen, som løber langs den sydlige del af projektområdet. Projektområdet indeholder egnede fourageringshabitater for odder, fx mose, afvandingskanaler og søer der ligger i forbindelse med Søkanalen, og det vurderes, at enkeltindivider af odder muligvis vil kunne træffes indenfor projektområdet under fouragering på arealer beliggende i umiddelbar nærhed af Søkanalen. Kommunen vurderer, at eventuelle odder ikke vil blive negativt påvirket af projektet, da hverken Søkanalen eller de beskyttede naturområder langs med Søkanalen bliver påvirket af projektet. Solcelleparken vil ikke ændre odders spredningsmuligheder i området, da enkeltindivider vil kunne passere hullerne i hegnet langs med solcelleparkens afgrænsning.

Odsherred Kommune vurderer, at der ikke i projektområdet eller i nærheden af dette er mulige levesteder for andre arter omfattet af bilag IV end de allerede nævnte. Samlet set vurderes det

derfor, at projektet ikke vil kunne ødelægge plantearter omfattet af bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at der kan dispenseres til det ansøgte.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsværligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.