



H LUNDBECK A/S
Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sj

27. oktober 2025

Indvindingstilladelse

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgepumpning 2025

Emne:	Tilladelse til indvinding af grundvand ifm. afværgepumpning
Ejer:	H Lundbeck A/S. P-nummer: 1004013458
Beliggende:	Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj., matrikel nr. 7o Lumsås By, Højby
Areal:	Matr. nr. 7on Lumsås By, Højby
Jupiter-ID:	195459
Anlæggets art:	Afværgeanlæg
Indvindingsmængde:	35.000 m ³ pr. år
Indvindingsboringer:	DGU nr. 184.216 – AFV1 DGU nr. 184.265 – AFV2 DGU nr. 184.296 – AFV3
Tilsynsmyndighed:	Odsherred Kommune
Gyldighedsperiode:	Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år og er gyldig fra 27. oktober 2025 – 26. oktober 2055

Indhold

Indvindingstilladelse Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgepumpning 2025	1
Tilladelse til oppumpning af forurennet grundvand.....	3
Vilkår for tilladelsen	3
Grundlaget for afgørelsen	5
Hvis du vil klage	11
Klagevejledning efter vandforsyningsloven	11
Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven.....	12
Klagevejledning for afgørelse om ikke-VVM-pligt	13
Søgsmål	13
Aktindsigt	13
Tilladelsens offentliggørelse.....	13

Tilladelse til oppumpning af forurennet grundvand

Odsherred Kommune giver tilladelse til at oppumpe 35.000 m³ samlet grundvand pr. år fra borerne DGU nr. 184.216 (AFV1), 184.265 (AFV2) og 184.296 (AFV3) i forbindelse med afværgepumpning på matrikel nr. 7o Lumsås By, Højby. Tilladelsen er registreret under nummer JUP 195459.

Tilladelsen gælder indtil 26. oktober 2055 og gives med hjemmel i § 20 i Vandforsyningsloven/1/.

Hvis formålet med indvindingen er uændret, kan denne tilladelse udnyttes også af fremtidige ejere. Ejerskifte skal derfor meddeles til Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Teknik og Kultur.

Der er med denne tilladelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. bygge-loven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har på baggrund af VVM-ansøgningen (bilag 2), vurderet at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)/8/. Se punkt I.

Vilkår for tilladelsen

1. Formål

Tilladelsen til indvinding af forurennet grundvand gives med det formål at afværge spredning af den konstaterede PFAS-forurening, der er registreret i grundvandet ved bygning S.48 som følge af tidligere anvendelse af brandskum i brandslukningssystemet på H. Lundbecks område.

2. Tidsfrist

Hvis der opstår behov for at indvinde en større vandmængde end det tilladte, skal der forud søges om tilladelse til at indvinde mere grundvand.

3. Indretning af boring og overbygning

Boringen eller overbygningen skal være tæt forseglet, hvor der ikke må kunne samle sig overfladevand i nærheden af borerne, og de skal sikres mod eventuelle forureningsudslip. Gennemføringer for kabler skal være tætte, og pejlehullet skal kunne lukkes tæt.

Borerne skal være let tilgængelige for tilsyn, men det skal sikres, at de ikke er udsat for påkørsel eller anden beskadigelse (for eksempel afskærmet med hegn).

Det skal være muligt at måle/pejle vandstanden i boringen, og det skal være muligt at udtage en vandprøve fra boringen. Der skal på et synligt sted i boringernes overbygning sættes et fugtbestandigt skilt med boringens DGU-nummer og beskrivelse af pejlepunktet.

I tillæg til kravene i Brøndborerbekendtgørelsen/2/ stilles følgende vilkår om overbygning:

- Det skal forhindres, at overfladevand kan strømme nærmere til overbygningen end 1,50 meter. Det omliggende terræn skal derfor reguleres, så der bliver et klart fald væk fra overbygningen
- Der skal monteres en vandhane med 1/2" slangeforskruning, så der sikkert og bekvemt kan udtages vandprøver fra boringen.
- Hvis der anvendes diesel- eller benzinmotor til generator, skal generatoren placeres og afskærmes, så anlægget overholder nedenstående. Grænseværdierne for støj skal overholdes ved den nærmest liggende enkeltbolig i det åbne land (jf. Miljøstyrelsens vejledning "Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984):

Mandag- fredag kl. 07.00-18.00 samt lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00, lørdag kl. 14.00-22.00 og søn- og helligdage kl. 07.00- 22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

4. Opstart af afværgepumpning

Tilladelsen til indvinding fra 3 afværgeboringer vil gælde når rensningsanlægget til rensning af forurennet grundvand er i drift, samt når der foreligger en gældende udledningstilladel fra Miljøstyrelsen med tilladelse til udledning af rensset grundvand til Kattegat.

Indvindingen kan dog påbegyndes før rensningsanlægget er sat i drift, forudsat at det oppumpede vand bortskaffes på anden lovlig vis.

5. Boringens ydelse og måling af vandmængder

Fra boringerne må der samlet gennemsnitligt indvindes 4 m³ pr. time. Vandspejlet i boringerne må ikke sænkes dybere end boringsdybden.

Der må årligt indvindes 35.000 m³ vand samlet.

Vandmængden, som indvindes, skal måles med flowmåler eller andre vandmålere med tilsvarende nøjagtighed. Målerne skal være monteret i henhold til fabrikantens anvisninger og skal til stadighed holdes i driftsmæssig forsvarlig stand.

Kommunen kan til enhver tid ændre vilkåret om, hvordan vandmængderne skal måles/3/.

6. Måling af grundvandsspejlet

Vandspejlet i boringerne skal pejles dagligt til kontrol og overvågning af vandspejlet. Pejlingerne skal udføres med én cm's nøjagtighed, og der skal anvendes elektrisk pejleapparat.

De automatiske pejlinger skal dog kvalitetskontrolleres ved at der mindst 2 gange årligt udføres en manuel pejling, som sammenlignes med en automatisk pejling fra samme tidspunkt. Er der uoverensstemmelser mellem manuel og automatisk udført pejling, skal dataloggerne monteres korrekt. Med pejledata skal der følge en skitse af boringen med angivelse af hvor der pejles fra. Punktet skal angives i forhold til terræn. Dvs. antal cm over eller under terræn.

Du har pligt til at gemme pejleresultaterne i 10 år.

7. Indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Hvert år skal du inden den 1. februar oplyse kommunen om, hvor meget vand du har brugt det foregående år. Du vil samtidig blive bedt om at indberette dine pejlinger af kommunen.

8. Kontrol af vandkvalitet

Der skal udtages vandprøver fra de afværgeboringer der er tilknyttet anlægget jf. prøveplanen i bilag 3. Prøverne skal analyseres for sum af Sum 22 PFAS-forbindelser og indhold af sum 4 PFAS-forbindelser. Summerne skal omfatte såvel lineære som forgrenede PFAS. 4 gange om året det første år. I år 2 skal der udtages 2 prøver, og herefter skal der udtages 1 prøve hvert år fra hver boring.

I det omfang, at der er grundlag for det, kan Odsherred Kommune til enhver tid kræve, at der udtages hyppigere prøvetagning af grundvandet, og at der analyseres for flere parametre.

I skal sikre at laboratoriet:

- indberetter analyseresultaterne til kommunen via Jupiter-databasen på GEUS. Det skal ske senest 6 uger efter, at prøven er udtaget /4/.
- underretter kommunen pr. mail samme dag som en eventuel overskridelse af de mikrobiologiske grænseværdier konstateres /5/.

Vandprøver skal udtages af trænet personale, og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af bygherre.

9. Ophør af indvinding

Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at benytte boringen til afværgepumpning, kan kommunen kræve boringen sløjfet. De nærmere regler for sløjfningen findes i kapitel 6 i Brøndborerbekendtgørelsen/6/.

Såfremt der ses en negativ påvirkning af grundvandsressourcen, kan Miljøministeren til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde tilladelsen/7/.

Bygge- og anlægsarbejder, som vedrører denne tilladelse, må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og skal være gennemført senest 12 måneder efter udløbet af klagefristen.

Hvis der klages over afgørelsen, må arbejdet ikke iværksættes, før klagesagen er afgjort. Fristen for udførelsen regnes da fra den dato, hvor klagesagen er afgjort.

Grundlaget for afgørelsen

A. Ansøgning

Odsherred Kommune har den 1. juli 2025 modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af 35.000 m³ mængde grundvand pr. år fra boringer DGU-nr. 184.216, 184.265 og 184.296 på matrikel 7o Lumsås By, Højby. Ansøgningen er indsendt af NIRAS A/S på vegne af Lundbeck A/S, som oplyser, at vandet skal anvendes til afværge af PFAS-forurening.

Afledning og rensning af oppumpet grundvand behandles særskilt, men denne tilladelse kan ikke gives før, der foreligger en tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Miljøstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Grundet anvendelse af brandskum på H. Lundbecks område beliggende på Oddenvej 182, Lumsås, er der blevet konstateret en PFAS-forurening i grundvandet i de sekundære, øvre magasiner. Miljøstyrelsen har herefter givet H. Lundbeck flere påbud om at afværge forureningen relateret til spildet ved bygning S.48 ved en pump and treat (P&T) løsning, herefter kaldet en afværgepumpning.

Afværgepumpningen vil udføres i 3 borer (AFV1, AFV2 og AFV3), hvor man vil oppumpe forurenede grundvand for at afgrænse spredning af forurening.

Det oppumpede grundvand skal inden udledning igennem en rensningsproces med krav til, at aktivt kul og/eller resiner indgår som behandlingstrin i procesanlægget, da dette betragtes som BAT. Undersøgelser har vist, at denne rensningsmetode er effektiv for PFAS-forbindelser. Udover forurenede grundvand fra området ved og nedstrøms bygning S.48 skal anlægget også håndtere vand fra visse omfangsdræn og evt. overfladevand. Anlægget dimensioneres desuden til senere hen at kunne håndtere oppumpet grundvand fra op til fire yderligere afværgeboringer, bl.a. ved bygning S62.


Det rensede vand skal ledes ud via eksisterende havledning til Kattegat. Rensningsanlægget er godkendelsespligtigt, men ansøgning om udledningstilladelse vil blive indsendt separat i forbindelse med, at Lundbeck skal have fornyet deres samlede udledningstilladelse for siten.

Placering af borerne er vist i bilag 1.

B. Geologi og hydrogeologi

Geologien ved S.48 er kompleks og varierer over korte afstande. De øverste 15-25 m.u.t. består af forskudte og foldede lag af moræneler med sand-, grus- og siltlommer. Lagene er skrånstillede, hældende i nord-nordøstlig retning. Mod nord ses tykkere sand- og siltlag. Vest for AFV2 tynder disse sandlag dog ud.

Et sekundært grundvandsmagasin er kortlagt 3-5 m.u.t. på fabriksområdet og vurderes at være delvist sammenhængende. Det hydrauliske trykniveau er beliggende i kote ca. 30-35. Strømningen i det sekundære magasin sker hovedsageligt i de skrånstillede permeable sand- og siltlag, hvilket betyder, at vand fra de øvre sandlag bliver ført dybere i ned i nedstrøms retning. I de øvre vandførende lag er en nedadrettet gradient observeret, hvilket medfører en langsom nedadrettet vertikal strømning igennem de lavpermeable lag.

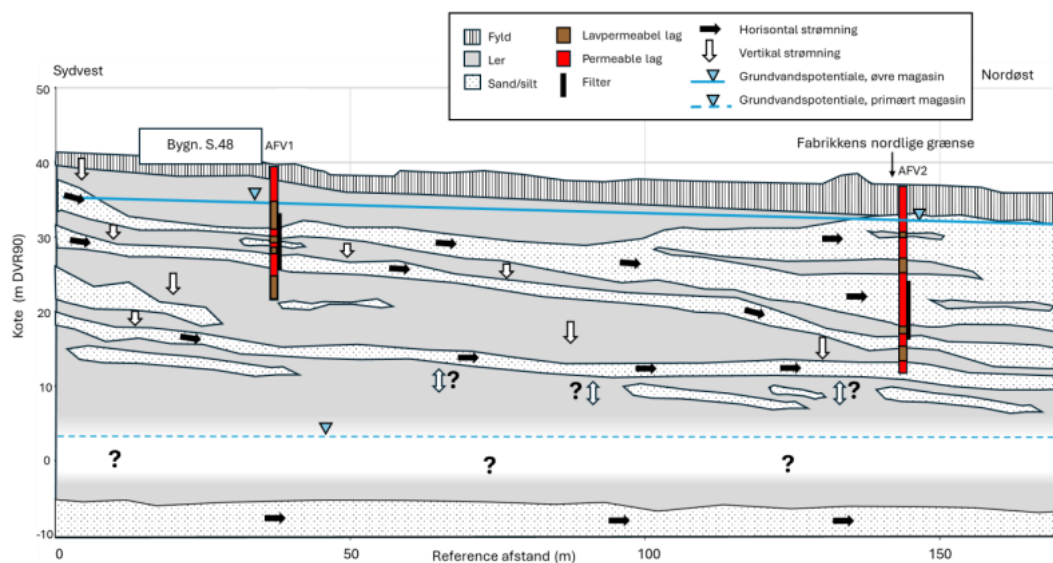


Figur 1 Kilde SWECO

På grund af de forskudte og skråtstillede lag samt stedvise opadrettede gradienter i dybden, sker der sandsynligvis en sammenblanding af nedsivende vand fra området omkring bygning S.48 og grundvand, der strømmer ind fra områder opstrøms bygning S.48.

Strømningsretningen i det primære magasin er usikker. Kilde- og faneområdet ligger lige inden for indvindingsoplandet til GHT Vandværk - Lumsås og kan være påvirket af vandindvinding fra borerne beliggende øst for fabriksgrunden, hvor den nærmeste (DGU-nr. 184.55) er beliggende ca. 550 m øst for bygning S.48. Der er således en nedadrettet hydraulisk gradient mellem det sekundære og primære magasin, og trykforskellen mellem de to magasiner er ca. 30 m vandsøjle.

Nord for bygning S.48 er en kraftig forurening påvist i jorden. Jordforureningen strækker sig sandsynligvis et stykke nedstrøms fra kildeområdet i de lavpermeable lag på grund af langsom vertikal strømning. Forureningen med PFAS-forbindelser spredes i grundvandet via de vandførende lag i strømningsretningen mod nordøst.

Af en konceptuel model for forureningsspredningen, ses det, at kernen af fanen med koncentrationer >100.000 ng/l PFAS 22 strømmer i de øvre vandførende lag i kote ca. 30-35 m DVR90. I kildeområdet aftager forureningen kraftigt med dybden, mens der længere nedstrøms påvises markante koncentrationer til større dybde. Det er påvist, at fanen ikke er afgrænset, hverken vertikalt eller horisontalt.

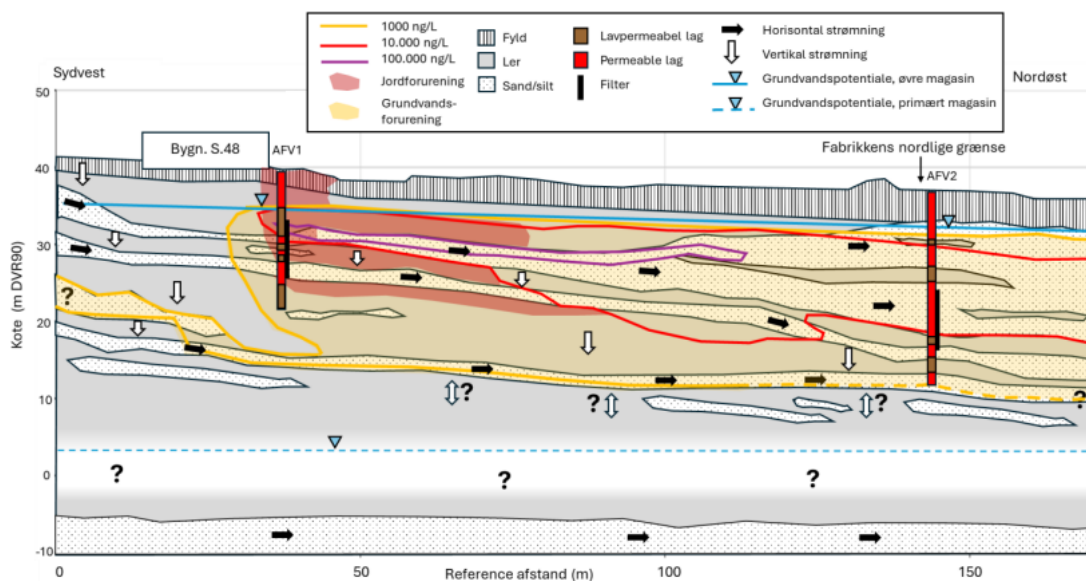

Figur 2 Kilde SWECO

C. Vurdering af påvirkning af det hydrologiske system

Ved at igangsætte afværgepumpning ved bygning S.48 ændres grundvandets strømningsretning i det sekundære, øvre magasiner. Ved at sænke det hydrauliske vandspejl i de øverste magasiner, mindskes den nedadrettede gradient til det primære magasin, og risikoen for spredning af forurening til dybereliggende magasiner mindskes.

D. Vurdering af påvirkning af § 3 områder mv.

Nærmeste § 3 naturområde er beliggende ca. 240 meter vest for boring 184.296 (AFV3) og er en beskyttet mose. § 3 natur i forhold boringsplaceringerne fremgår af bilag 1. Der blev udført en pumpetest i april 2025 i AFV2 (184.265), som viste, at der kun er en hydraulisk påvirkning inden for 100 meters afstand med en anvendt pumpekapacitet på 1,8 m³/t.

Der vurderes derfor ikke at være en påvirkning af nærliggende beskyttet natur, da mosen ligger over 100 meter fra pumpeboringerne.

E. Vurdering af påvirkning af bilag IV arter

Pumpeboringerne ligger ikke inden for et område kortlagt som Natura 2000 (internationalt naturbeskyttelsesområde). Nærmeste Natura 2000-område er nr. 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke), som er beliggende omkring 900 meter syd for området.

På baggrund af projektets lokale og begrænsede karakter, vurderes det ikke at indvinding af pumpeboringerne ifm. afværgepumpning vil kunne påvirke dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt.

Inden for 1 kilometers afstand er der registreret 2 bilag IV-arter: spidssnudet frø og markfirben. Nærmeste registrering af bilag IV-art er spidssnudet frø som er fundet ca. 325 meter nordnordvest for den nærmeste boring.

Kendskabet til bilag IV-arternes udbredelse er ikke fuldstændigt, men Odsherred Kommune vurderer at udover de nævnte arter, er der ikke potentielle levesteder for andre arter omfattet af bilag af bilag IV bortset fra arter af flagermus. Da der ikke ændres ved egnede bygninger eller

fældes træer med huller, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at levesteder for flagermus kan blive negativt påvirkede af projektet.

På baggrund af projektets lokale og begrænsede karakter vurderes det altså samlet set, at indvinding af pumpeboringerne ifm. afværgepumpning ikke vil kunne ødelægge eksemplarer af plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller negativt påvirke levesteder for dyrearter omfattet af samme.

F. Forhold til anden vandindvinding (kumulativ effekt)

Nærmeste vandboringer er tre indvindingsboringer (DGU-nr. 184.55, 184.64 og 190.206) tilknyttet Lumsås Vandværk. Indvindingsboringerne er beliggende øst for pumpeboringerne i en afstand af mellem 500-1.000 meter væk. Indvindingsboringerne indvinder fra det primære magasin beliggende 50 meter under terræn, mens afværgeboringerne pumper fra det sekundære magasin i en dybde á 20-25 meter under terræn.

Grundet afstanden til nærliggende vandboringer samt indvinding fra forskellige magasiner vurderes der ikke at kunne forekomme kumulative påvirkninger i forbindelse med pumpning af de tre nye afværgeboringer.

G. Forureningskilder

Boringerne etableres inden for en jordforureningslokalitet kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Forureningslokaliteten med lokalitetsnummer 343-00037 omfatter hele matrikel 7o Lumsås By, Højby. Der er på lokaliteten registreret jord- og grundvandsforurening, hvormed disse boringer har til formål af afværge for den eksisterende grundvandsforurening med PFAS, som er registreret.

H. Planmæssige forhold

Boringerne ligger uden for områder kortlagt som Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), men inden for indvindingsopland til GHT Vandværk - Lumsås. Boringerne er udført til en dybde mellem 20-25 meter under terræn, hvor der oppumpes fra det sekundære magasin, og boringerne berører derfor ikke det primære magasin, kalkmagasin, som ligger omkring 50 meter under terræn.

Formålet med boringerne er at afværge, at den observerede forurening, når grundvandsressourcen.

I. VVM

Ansøgningen er screenet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsen/8/. Projektet er vurderet ikke VVM-pligtigt.

Odsherred Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. Screeningen fremgår af vedlagte bilag 2 – VVM-ansøgning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er Miljøstyrelsen, Region Sjælland, Odsherred Kommunes Natur- miljø- og vandteam. Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

Kommunen har lagt vægt på at miljøpåvirkningen fra ansøgte projekt vurderes at være en miljømæssig forbedring i forhold til en situation, hvor PFAS-forureningen ikke blev pumpet op, og

hvor forurening af grundvandsressourcen dermed ikke blev afværget, hvorfor projektet vurderes at mindske en samlet påvirkning af miljøet.

Baggrunden for denne vurdering er, at gennemføres projektet ikke, vil PFAS-forureningen potentielt kunne sprede sig.

J. Sammenfatning

I henhold til de oplysninger, som Odsherred Kommune ligger inde med og i øvrigt har adgang til, forventes det ikke, at indvindingen har negativ påvirkning på grundvandsressourcen ej heller på vandløb, vådområder og naturområder, fordi projektet har til formål at beskytte og afværge en forurening, og dermed har det en positiv påvirkning på miljøet i forhold til status quo. Hvis der ses en negativ påvirkning af grundvandsressourcen, kan Miljøministeren til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde tilladelsen/9/.

K. Udtalelser og partshøring

Udkastet til indvindingstilladelsen har været i intern høring hos Odsherred Kommunes Miljøteam, Naturteam og Vandteam. Fra den 8. oktober 2025 til den 22. oktober 2025 har udkastet været i partshøring hos ansøgeren, GHT Vandværk – Lumsås, Miljøstyrelsen, Region Sjælland og til udtalelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

GHT Vandværk har den 13. oktober 2025 oplyst at de ikke har bemærkninger til tilladelsen.

Miljøstyrelsen har den 14. oktober 2025 indsendt følgende bemærkning til tilladelsen:

- Under punkt 4 beskriver Kommunen, at tilladelse til indvinding først vil gælde, når rensningsanlægget til rensning af forurenede grundvand er i drift. Miljøstyrelsen har påbudt virksomheden at afværge forureningen ved bygning S.48 og fanen derfra senest 12. november 2025, hvorfor det er muligt, at afværgeevnet i stedet må bortskaffes på anden lovlig måde, hvis rensningsanlægget ikke når at være i drift.

Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til bilag 1 og bilag 2 (kommunes myndighedsopgave).

Miljøstyrelsen noterer sig, at selv om VVM-ansøgningen er i forhold til at indvinde grundvand og anvende tre borer som afværgeboringer, så indeholder den fra virksomhedens side også beskrivelse af forhold, hvor Miljøstyrelsen er miljømyndighed (forhold omkring rensning af forurenede vand og udledning af rensede vand til Kattegat). Odsherred Kommune har i konklusionen præciseret, at VVM-screeningsafgørelsen omhandler selve indvindingen af terrænnært grundvand som afværgeforanstaltning mod PFAS-forurening.

Virksomheden har under projektbeskrivelsen oplyst, at Miljøstyrelsen har meddelt virksomheden flere påbud om undersøgelser og afværge. Miljøstyrelsen kan præcisere, at der er meddelt påbud den 12. april 2024 til virksomheden om at afværgepumpe forurenede grundvand ved bygning S. 48 og fanen derfra samt rense vandet i et rensningsanlæg. Afværgeoppumpningen, som pt. består af de tre nævnte borer, skal være etableret og i drift senest 19 måneder efter påbudsdato.

Miljøstyrelsen og Odsherred Kommune har den 23. oktober 2025 telefonisk drøftet formuleringen af punkt 4, og kommet frem til følgende tekst.

Kommunens svar:

Vi ændrer teksten i punkt 4 til:

Tilladelsen til indvinding fra 3 afværgeboringer vil gælde når rensningsanlægget til rensning af forurenede grundvand er i drift, samt når der foreligger en gældende udledningstilladelse fra Miljøstyrelsen med tilladelse til udledning af rensede grundvand til Kattegat.

Indvindingen kan dog påbegyndes før rensningsanlægget er sat i drift, forudsat at det oppumpede vand bortskaffes på anden lovlig vis.

Lundbeck A/S har den 21. oktober 2025 indsendt følgende bemærkning til tilladelsen:

Sidste sektion i afsnit 8. Kontrol af Vandkvalitet – vi har ikke kendskab til at der findes akkrediteret prøvetagningsfirmaer, så kan sætningen justeres til?:

Vandprøver skal udtages af trænet personale, og analyseres af et akkrediteret laboratorium.

Kommunens svar:

Vi ændrer teksten i sidste sektion i afsnit 8 til: Vandprøver skal udtages af trænet personale, og analyseres af et akkrediteret laboratorium.

L. Konklusion

Odsherred Kommunes Center for Erhverv, Teknik og Kultur finder at:

- boringerne DGU-nr. 184.216 (AFV1), 184.265 (AFV2) og 184.296 (AFV3) vil kunne yde den tilladte vandmængde,
- Oppumpningen egnet til det ønskede formål, når betingelserne i tilladelsen er opfyldt
- indvindingens påvirkning af omgivelserne ikke vil få nogen afgørende betydning, når vilkårene i tilladelsen er opfyldt

På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages ved kommunens administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der kan gives tilladelse til at oppumpe grundvand på ovennævnte vilkår.

Hvis du vil klage

Klagevejledning efter vandforsyningsloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet.

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage. Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det. Miljø- og

Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Virksomheden kan udnytte tilladelsen, mens en eventuel klage behandles medmindre klagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen begrænser ikke klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve tilladelsen eller dens vilkår. Jf. Vandforsyningslovens § 78 stk. 3 må Bygge- og anlægsarbejder, som følge af tilladelsen, ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, men da der ikke udføres bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med denne tilladelse, må tilladelsen tages i brug selvom den påklages, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Hvis du ønsker at klage over afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvem kan klage over afgørelsen?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder, dvs. Styrelsen for Patientsikkerhed efter afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5 i miljøbeskyttelsesloven.
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen givet efter

Miljøbeskyttelsesloven kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Klagevejledning for afgørelse om ikke-VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens §50. Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage. Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Klagefrist: 24. november 2025.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Aktindsigt

Ønsker I at få aktindsigt, kan I kontakte kommunen på vand@odsherred.dk.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Kopi sendt til:

- Ansøger og dennes rådgiver

- Miljøstyrelsen
- Region Sjælland
- GHT Vandværk - Lumsås
- Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

Referenceliste:

/1/ §20 i Lov om vandforsyning m.v.

/2/ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

/3/ §16 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

/4/ §26 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

/5/ § 15 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

/6/ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

/7/ § 32 i Lov om vandforsyning m.v.

/8/ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

/9/ §32 stk. 3 i Lov om vandforsyning m.v.

Bilag 1 (Vedhæftet)

- 1) Oversigtskort
- 2) Kort over beskyttet natur
- 3) Kort med Natura 2000
- 4) Kort med andre forureningskilder
- 5) Kort med vandboringer
- 6) Borejournal for DGUnr: 184.216 (AFV1), 184.265 (AFV2) og 184.296 (AFV3)

Bilag 2 (Vedhæftet)

VVM-ansøgningsskema

Bilag 3

Prøvetagningsplan

Bilag 3 - Prøvetagningsplan

Prøvetagningsplan for afværgeboringer der er tilknyttet anlægget.

År fra boringens ibrugtagning som afværge.	Antal analyser pr. år.	Analyseparametre
År 1 Fra indvindingstilladelsens start og 12 måneder frem.	4 stk.	Sum 22 PFAS-forbindelser og indhold af sum 4 PFAS forbindelser. Summerne skal omfatte såvel lineære som forgrenede PFAS.
År 2	2 stk.	do.
År 3 og fremefter	1 stk.	do.