



uODSHERRED SPILDEVAND A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

26. maj 2025

Udledningstilladelse

Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af spildevand fra overløbsbygværk til drænrør med udløb i mose via RBU UG022F. Overløbsbygværk består af en pumpestation, som ejes af Odsherred Spildevand A/S, cvr. nr. 31 61 65 22, beliggende på matr.nr. 4at Stårup By, Højby.

Afgørelse

Odsherred Kommune giver tilladelse til udledning af spildevand i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 1.

Vilkår

Generelle vilkår

1. Udløbet må kun modtage overløbsvand fra kloakopland G022, G023 og G111.
2. Udløbet (RBU) vil med denne tilladelse blive navngivet UG022F.
3. Tilladelsen bortfalder, såfremt det nye bygværk og sparebassin ikke er taget i brug senest 3 år fra tilladelsen er endeligt meddelt.
4. Overløbsvandet skal ledes via eksisterende drænledning til Stårup Mose. Udledningspunktet har følgende UTM-kordinater:

Tabel 1: Udløbets koordinater

	UTM-koordinater, EUREF89 UTM 32
Udledningspunkt	X: 664669 Y: 6199284

5. Udledningen må ikke give anledning til forekomst af flydestoffer i mosen.

Indretning

6. Udløbsbygværket skal have monteret riste med en hul diameter på maksimalt 6 mm med det formål at frasortere ristestof.
7. Der skal være etableret online måling til kontinuerlig måling af mængden af overløbsvand på overløbskant i bygværket.

Kravværdier

8. Udløbet skal overholde krav til antal overløb og vandmængde som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Krav til overløb

Krav til antal overløb og vandmængde		
	Gennemsnit over 5 år	Maksimum
Antal overløb	5 stk./år	-
Årsvandmængde	850 m ³ /år	1.000 m ³ /år

9. Ét overløb defineres som følgende:
- a. Overløbshændelse starter efter 5 minutters kontinuerlig udledning i overløbsbygværk.
 - b. Det kræver 24 timers tør overløbskant, før der vil være tale om et nyt overløb.

Drift, vedligeholdelse og egenkontrol

10. Udstyr til kontinuerlig måling af vandmængder skal tilses og kontrolleres jævnligt, dog minimum én gang om året af et firma der er akkrediteret til kalibrering af flowmålere.
11. Riste skal tilses, kontrolleres og vedligeholdes jævnligt, dog minimum én gang om året.
12. Overløbsbygværk og pumper skal til enhver tid være i god vedligeholdelsesstand.
13. Odsherred Forsyning skal løbende vurdere om de i vilkår 8 angivne krav til mængde og antal overløb pr. år kan overholdes. Hvis det vurderes, at der er sandsynlighed for, at

kravene ikke kan overholdes, skal Odsherred Forsyning orientere tilsynsmyndigheden med kopi til Odsherred Kommune.

14. Ved overskridelse af de i vilkår 8 angivne krav til mængde og antal overløb pr. år skal tilsynsmyndigheden orienteres med kopi til Odsherred Kommune.
15. Kvalitetssikrede overløbsdata (antal og mængde) for ét kalenderår skal afrapporteres til tilsynsmyndigheden (herunder i PULS) med kopi til Odsherred Kommune én gang om året, senest med udgangen af januar i det efterfølgende år.

Sagens oplysninger

Odsherred Kommune har den 11. marts 2025 modtaget en ansøgning fra Odsherred Forsyning om udledningstilladelse fra overløbsbygværket UG022F, hvoraf det udledes overløbsvand fra fælleskloakerede oplande (se tabel 3) i Stårup. Der ansøges om ny udledningstilladelse, da Odsherred Forsyning påtænker at etablere et underjordisk sparebassin og større pumpestation, der skal medføre færre overløbshændelser.

Tabel 3: Oversigt over kloakoplande der leder overløbsvand til RBU UG022F

Kloakopland	Kloakeringstype	Areal	Befæstet areal	Reduceret areal
		[ha]	[ha]	[ha]
G022	Fælles	12,16	4,56	4,1
G023	Spildevand	2,98	1,8	1,62
G111	Spildevand	1,17	0,35	0,32

Eksisterende forhold


Spildevand og regnvand fra Stårup pumpes til kloaksystemet i Højby via pumpe P99001, der er placeres nord for Stårup på matrikel nr. 4at, Stårup By, Højby. I dag er der ingen forsinkelsesbassin i forbindelse med pumpen.

Oplandet til pumpestationen fremgår af tabel 3. Samlet areal er i dag 15,14 ha og forventes at stige til 16,31 ha.

Pumpeydelsen er 18 l/sek. og beregnet antal overløb er ca. 31 stk. pr. år med et volumen på ca. 2.315 m³. pr. år.

Der er overløb fra pumpen til drænledningen, der løber fra Stårup by til Stårup mose nord for Gammelgårdsvej. Herfra løber vandet mod nord og ender i Pajesørenden der har udløb i Kattegat.

Drænets trace er vist på figur 1 på næste side.

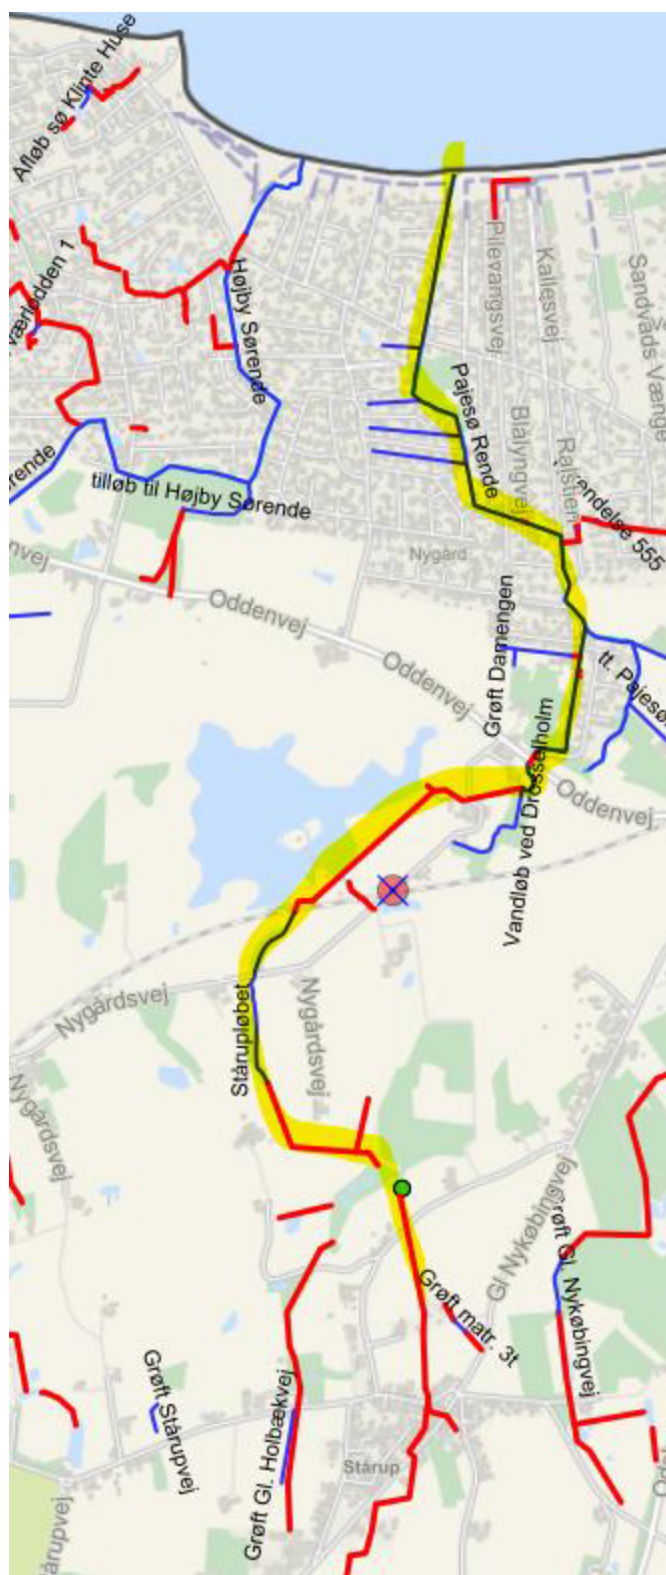

Figur 1: Oversigtskort der viser, hvor overløbsvand ledes via Pajessørenden til Kattegat

Fremtidige forhold

Planen er at der i løbet af 2025 etableres et forsinkelsesbassin ved pumpe P99001. Desuden renoveres pumpestationen og pumpeydelsen øges fra 18 l/sek. til 26 l/sek.

Pumpehuset erstattes af en pumpebrønd og et nyt styreskab.

På den del af matriklen, der i dag er groet til med selvsåede træer etableres rørbassin på ca. 175 m³ bestående af 3 stk. Ø1500 mm ledninger af ca. 35 meters længde.

Når vandmængden ved nedbør overstiger de 26 l/sek., stuver vandet op i de 3 ledninger og efter endt nedbør ledes spildevandet tilbage til pumpestationen.


Der etableres skyllesystemer i enden af hver ledningsstreng så bassinet skylles rent ved endt brug.

Når forsinkelsesbassinet er fyldt, er der mulighed for overløb til eksisterende dræn. Det nuværende overløb fra pumpen erstattes af overløb fra det kommende forsinkelsesbassin.

På baggrund af hydrauliske beregninger foretaget af det rådgivende ingeniørfirma Envidan vil et bassinvolumen på 175 m³ samt en pumpeydelse på 26 l/sek. svare til en teoretisk overløbsfrekvens på ca. 4-5 overløb pr. år. Dette er baseret på historiske regndata, der er klimafremskrevet til om 50 år. Den beregnet årlige aflastede mængde er på ca. 800 m³.

Overløbsledningen vil blive udstyret med rotationsrist (huldiameter < 6 mm)

Der vil blive etableret online måling til kontinuerlig måling af mængden af overløbsvand på overløbskant i udløbsbygværket.

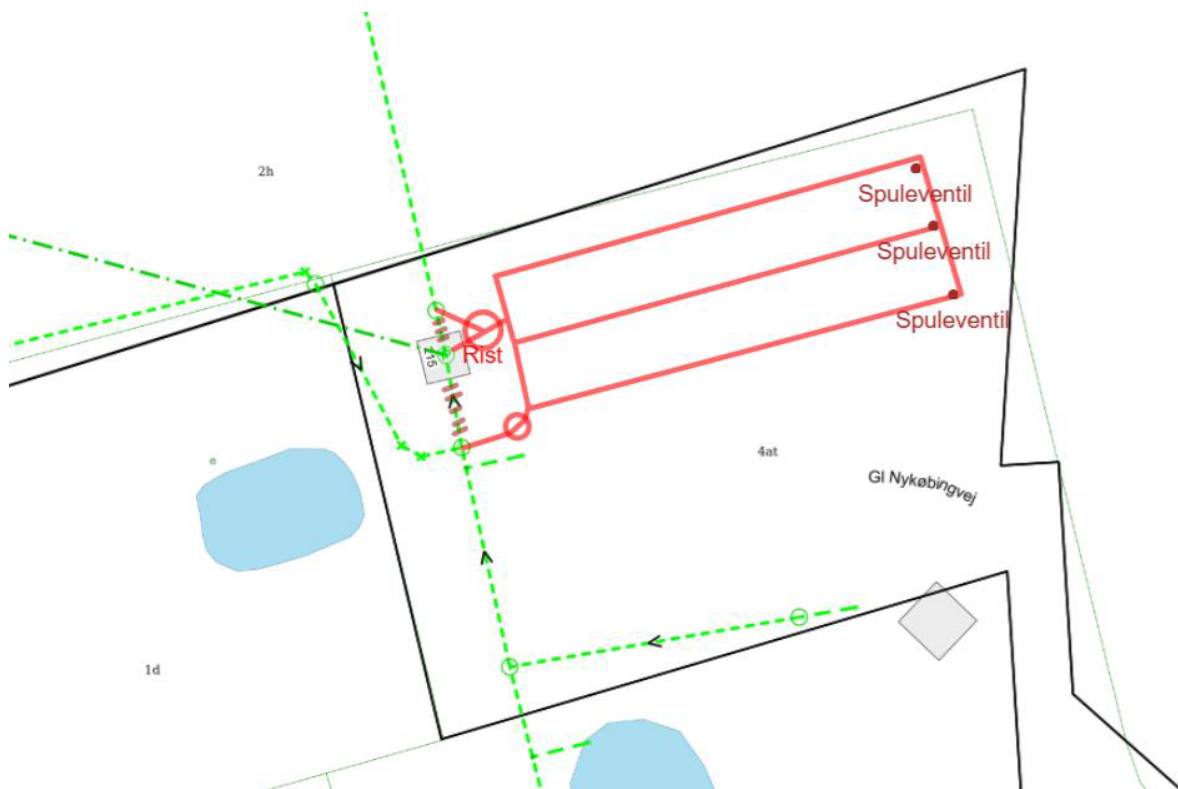

Figur 2: Principtegning af ny pumpebrønd samt nyt forsinkelsesbassin.

Væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens² § 6, stk.

1.

Fra udledningspunktet i Kattegat fra Pajesørenden er der ca. 7,4 km til nærmeste Natura 2000-område – Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Det er Odsherred Kommunes vurdering at der ikke sker en negativ påvirkning af Natura 2000-området på baggrund af 4-5 overløb af op til omkring 800 m³. Dette begrundes i den nævneværdige afstand der er fra udløbspunkt til Natura 2000-område.

Recipientvurdering

I henhold til indsatsbekendtgørelsens³ § 8, stk. 1, skal Odsherred Kommune som spildevandsmyndighed ved administration af lovgivningen forebygge forringelse af tilstanden i overfladevandsområder og sikre opfyldelse af vandområdernes miljømål, som fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster⁴, ikke hindres.

Odsherred Kommune kan kun træffe denne afgørelse, hvis det jf. § 8, stk. 3, ikke indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt i følgende to tilfælde:

1. Projektet vil ikke kunne medføre en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand.
2. Projektet vil ikke kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Overløbsbygværket udleder fortsat til et drænsystem der leder videre ud til Pajesørenden og Kattegat. Den samlede økologiske tilstand for Pajesørenden og Kattegat er i vandområdeplan 2021-27 fastlagt til moderat økologisk tilstand (se figur 3). Det fastlagte miljømål for disse to overfladevandområder er god økologisk tilstand.


Med denne tilladelse lovliggøres RBU UG022F, som er et overløbsbygværk der giver overløb med regnvand opblandet med urensset spildevand. Da der hidtil ikke har været etableret et forsinkelsesbassin og pumpestationen har været mindre, er der statistisk set forekommet ca. 31 overløb om året i henhold til Odsherred Forsynings oplysninger.

Med denne tilladelse stilles der vilkår om etablering af forsinkelsesbassin og større pumpestation. Dette vil medføre en reduktion i overløbshændelser til ca. 4-5 overløb om året.

Der vil således ske en reduktion i overløb på omkring mellem 84-87 % per år og dermed også en relativ reduktion i udledning af kvælstof og fosfor til de målsatte overfladevandområder på mellem 84-87 %.

Kommunens vurdering

Det er således Odsherred Kommunes vurdering at denne tilladelse kan træffes, da den vil ikke vil medføre en forringelse af overfladevandområderne og at den ikke er til hinder for at overfladevandområderne kan opfylde deres fastlagte miljømål.

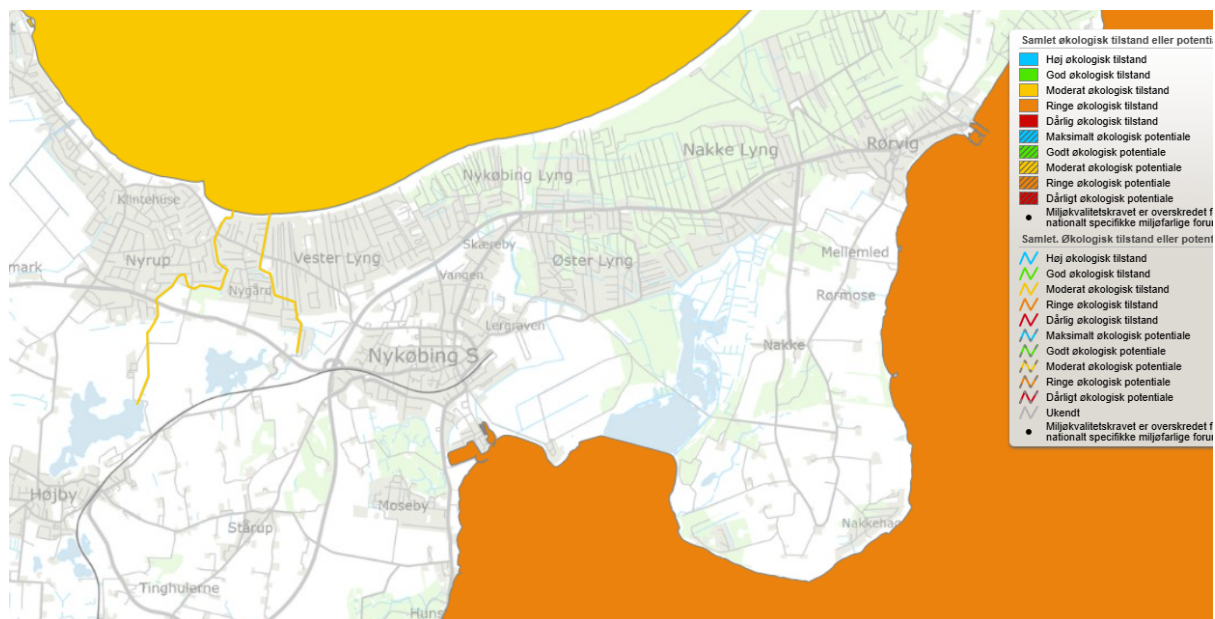

Kommunens samlede vurdering

Odsherred Kommune vurderer samlet set at lovliggørelsen af RBU UG022F med medføre en væsentlig reduktion i antallet af overløbshændelser og at udledningen af kvælstof og fosfor således reduceres med mellem 84-87 %.

På denne baggrund vurderes det, at udledningstilladelse kan meddeles uden at stride mod indsatsbekendtgørelsen og dens bestemmelser til opnåelse af fastlagte miljømål i målsatte overfladevandområder.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [Nævnenes hus' hjemmeside](#), hvor du logger på via dit NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Oplysning om sagsbehandlingstider, klagegebyr, klagefrister m.m. finder du på [Nævnenes hus' hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse, hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager.
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 55. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

En klage over tilladelsen har jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Du har ret til at følge med i din sag i henhold til forvaltningsloven⁵. Vil du søge aktindsigt, skal du kontakte os.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Kopi af denne tilladelse er sendt til følgende:

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk, dnodsherred-sager@dn.dk

Dansk ornitologisk forening – dof@dof.dk, odsherred@dof.dk

Dansk botanisk forening – nbu@snm.ku.dk

Danmarks sportsfiskerforening – post@sportsfiskerforbundet.dk,

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Ren Nekselø Bugt – info@rennekselobugt.dk

Med venlig hilsen

Kasper Emerek Kleinert

Spildevandssagsbehandler / forstkandidat

Vandteam – Odsherred Kommune

¹ LBK nr. 1093 af 11/10/2024 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BK nr. 1098 af 21/08/2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

³ BK nr. 797 af 13/06/2023 - Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

⁴ BK nr. 819 af 15/06/2023 - Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

⁵ LBK nr. 433 af 22/04/2014 - Bekendtgørelse af forvaltningsloven.