



Nexel A/S
Teknikerbyen 25
2830 Virum

Sendt til: Projektleder René Kristensen, rkr@nexel-dk.dk

30. juni 2025

Tilladelse til krydsning af vandløb med 50kV kabel

Nexel skal udføre et 50 kV kabelprojekt i Odsherred Kommune.

Det drejer sig om forbindelsen mellem højspændingsstationerne "Odsherred" (Svinningevej 3, 4572 Nr. Asmindrup) og "Ebbeløkke" (Gl. Ebbeløkkevej 2, 4500 Nykøbing Sj).

50kV kablet kommer til at krydse følgende offentlige vandløb i Odsherred Kommune:

- Fuglebæks Å
- Gudmindrup Moseløb
- Stenstrupløbet

Kablet vil herudover som minimum krydse 9 private dræn og grøfter samt dræn i vejarealer. Odsherred Kommune har ikke kendskab til alle private dræn og grøfter. Kablet kan således krydse flere dræn og grøfter end vist i listen herunder.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovenⁱ, da broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelseⁱⁱ.

Krydsningssteder, matr.nr.:

1. Rørlagt vandløb, Svinningevej - matr.nr. 7000e Svinninge By, Nr. Asmindrup
2. Rørlagt vandløb - matr.nr. 3ar Hønsinge By, Vig
3. Rørlagt vandløb - matr.nr. 3c og 3ar Hønsinge By, Vig
4. Fuglebæks Å ca. st.2125, matr.nr. 2a og 2b Ellinge Lyng, Højby
5. Grøft - matr.nr. 2fp og 2a Ellinge Lyng, Højby (Grønstræde 12, 4573 Højby)
6. Grøft, Trundholm Mose - matr.nr. 2b og 1a Ellinge Hgd, Højby (Ellingevej 51 og 53, 4573 Højby)
7. Gudmindrup Moseløb ca. st.928, matr.nr. 1tm Ellinge Hgd, Højby og 12a Gudmindrup By, Højby (Strandvej 23 og Gudmindrup Mosevej 14, 4573 Højby)
8. Rørlagt vandløb - matr.nr. 12n og 12c Gudmindrup By, Højby (Strandvej 18 og Gudmindrup Mosevej 12, 4573 Højby)
9. Rørlagt vandløb - matr.nr. 12c Gudmindrup By, Højby (Gudmindrup Mosevej 12, 4573 Højby)
10. Dræn - matr.nr. 12c Gudmindrup By, Højby (Gudmindrup Mosevej 12, 4573 Højby)
11. Rørlagt vandløb, Kirkeåvej - matr.nr. 7000l Gudmindrup By, Højby
12. Stenstrupløbet ca. st. 79, matr.nr. 9a Gudmindrup By, Højby (Strandvej 50, 4573 Højby)
13. Dræn - matr.nr. 3br Stenstrup By, Højby (Stenstrupvej 39, 4573 Højby)

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱⁱ § 47 til krydsning af Fuglebæks Å, Gudmindrup Moseløb og Stenstrupløbet samt private vandløb med 50kV kabel.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det krydsende kabel placeres 2 m under den regulativmæssige vandløbsbund i Fuglebæks Å, Gudmindrup Moseløb og Stenstrupløbet. Det betyder, at kablet placeres i kote:
-1,59 m DVR90 i Fuglebæks Å
-0,92 m DVR90 i Gudmindrup Moseløb
1,68 m DVR90 i Stenstrupløbet
2. I de private vandløb skal kablet placeret mindst 2 m under fast bund eller rørledningers bund.
3. Nedlægning af kablet under vandløbene skal ske ved styret underboring.
4. Huller til styrede underboringer skal etableres mindst 2 meter fra vandløbets øverste kant.
5. Materiale fra arbejdets udførsel må ikke tilføres vandløbet.
6. Hvis der sker blow-outs skal Odsherred Kommune straks kontaktes på 59 66 66 66. Uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.
7. Såfremt der sker skader på vandløbet i forbindelse med anlægsarbejdet eller ved udskiftning/reparation af kablet, skal vandløbet retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
8. Såfremt vandløbet skal reguleres eller restaureres, skal ledningsejer foranstalte og betale flytning af kablet således at, vandløbsprojektet kan gennemføres.
9. Kablet vil fortsat skulle ligge minimum 2 m under den nye vandløbsbund.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommune på vand@odsherred.dk

11. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger med angivelse af kote på kablet.
12. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Kablet krydser arealer og vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Odsherred Kommunes naturteam har vurderet, at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Vurderingen er vedlagt som bilag 2.

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, de steder, hvor kablet anlægges i vejareal.
https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Odsherred/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_gravearbejde/

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Udtalelser fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have indflydelse på vandløbenes afstrømning eller miljømæssige forhold, da kablet placeres 1 meter under vandløbenes bund. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^v.

Partshøring

Et udkast til tilladelsen har været i 14 dages partshøring hos de berørte lodsejere.

Odsherred Kommune har modtaget følgende bemærkninger:

Vejdirektoratet

Ønsker præcisering af om kablet anlægges indenfor vejbyggelinjen til Statsvej 21 og gør opmærksom på, at det i givet fald vil kræve tilladelse fra Vejdirektoratet.

Høringssvaret har givet anledning til, at Nexel A/S har opdateret kabelføringen efter vejbyggelinjen, så kabelføringen er 5 m fra vejbyggelinjen. Der er kun et enkelt sted, ved stationering 10050 – 10250, hvor husene ligger tæt på vejen, og kablet derfor kommer ind i vejbyggelinjen. Dette stykke udføres som styret underboring.

Odsherred Kommunes Vejmyndighed:

Vejmyndigheden har kun bemærkninger til kabel der ligger i vejarealet. Ledningen må gerne lægges i vejarealet på betingelse af at ledningsejer følger gæsteprincippet jf. Vejlovens §77
<https://danskelove.dk/vejloven/77>

Redegørelse

Nexel skal forbinde højspændingsstationerne "Odsherred" (Svinningevej 3, 4572 Nr. Asmindrup) og "Ebbeløkke" (Gl. Ebbeløkkevej 2, 4500 Nykøbing Sj) med et 50 kV kabel.

Oversigt over kablets forløb ses i bilag 1.

Projektet indebærer krydsning af 3 offentlige vandløb samt minimum 11 private vandløb hvoraf 2 ligger i offentlig vej.

1 - Rørlagt vandløb, Svinningevej - matr.nr. 7000e Svinninge By, Nr. Asmindrup


Kablet skal fra matr.nr. 1k Svinninge By, Nr. Asmindrup krydse Svinningevej til matr.nr. 1a Svinninge By, Nr. Asmindrup. I kablets station 40 krydses det rørlagte vandløb i Svinningevej.

Se figur 1 og bilag 1.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra vejen.

Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af det rørlagte vandløb.



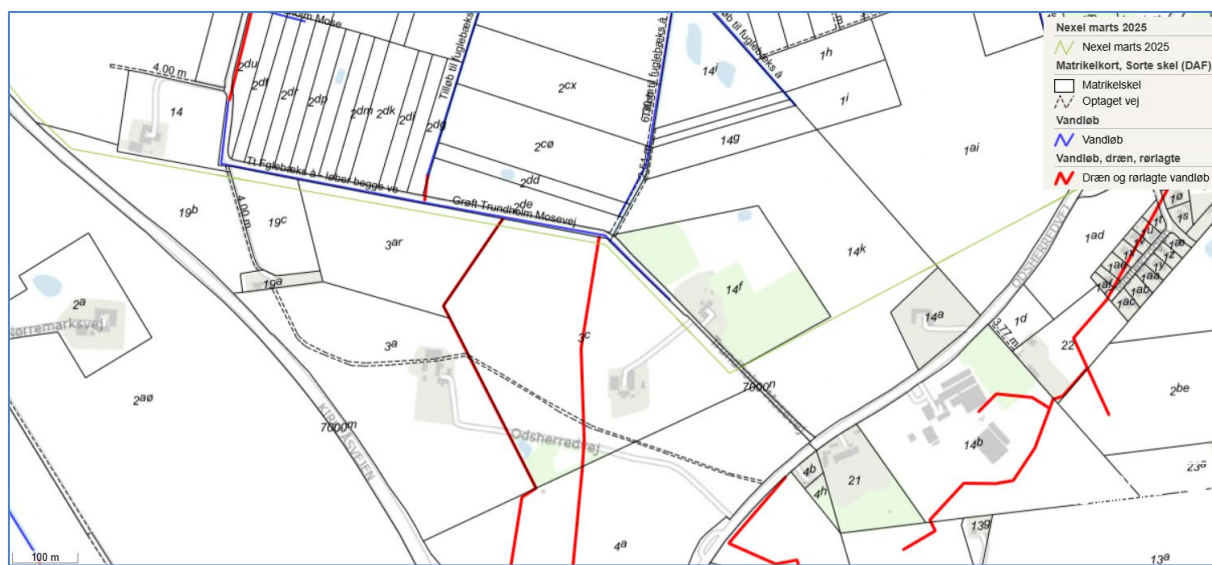

Figur 2 - Krydsning ved matr.nr. 3c og 3ar Hønsinge By, Vig.

4 - Fuglebæks Å ca. st.2125, matr.nr. 2a og 2b Ellinge Lyng, Højby


Kablet forløber langs den nordøstlige side af Kirkeåsvejen. I kablets station 2200 krydses det offentlige vandløb Fuglebæks Å. Krydsningspunktet er ca. i st. 2125 i Fuglebæks Å ved indløb i rørlægningen under Kirkeåsvejen. Kablet skydes under Fuglebæks Å.

Se figur 3 - Underboring F og figur 4.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra bredderne af Fuglebæks Å. Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af Fuglebæks Å. Da bundkoten er 0,41 m DVR90 ved krydsningspunktet skal kablet krydse Fuglebæks Å ca. i kote -1,59 m DVR90.



Figur 3 - Kabel med stationering samt krydsningspunkterne E, F og G. Udsnit af kort fra ansøgningen.

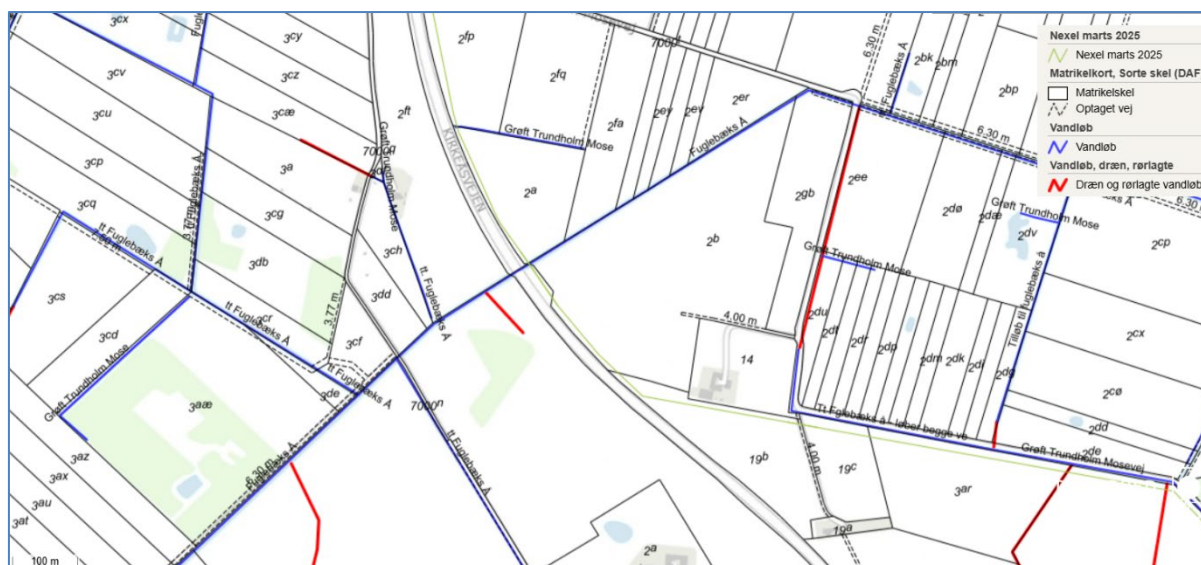

Figur 4 - Krydsning ved Fuglebæks Å og grøft ved matr.nr. 2fp og 2a Ellinge Lyng, Højby.

5 - Grøft – matr.nr. 2fp og 2a Ellinge Lyng, Højby (Grønstræde 12, 4573 Højby)

Kablet forløber langs den østlige side af Kirkeåsvejen. I kablets station 3330 krydses grøften. Kablet skydes under grøften. Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af grøften. Se figur 3 og 4.


Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra grøftens bredder.

6 - Grøft, Trundholm Mose – matr.nr. 2b og 1a Ellinge Hgd, Højby (Ellingevej 51 og 53, 4573 Højby)

Kablet forløber langs den nordøstlige side af Kirkeåsvejen. I kablets station 2450 krydses grøften. Kablet skydes under grøften. Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af grøften.

Se figur 5.


Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra grøftens bredder.

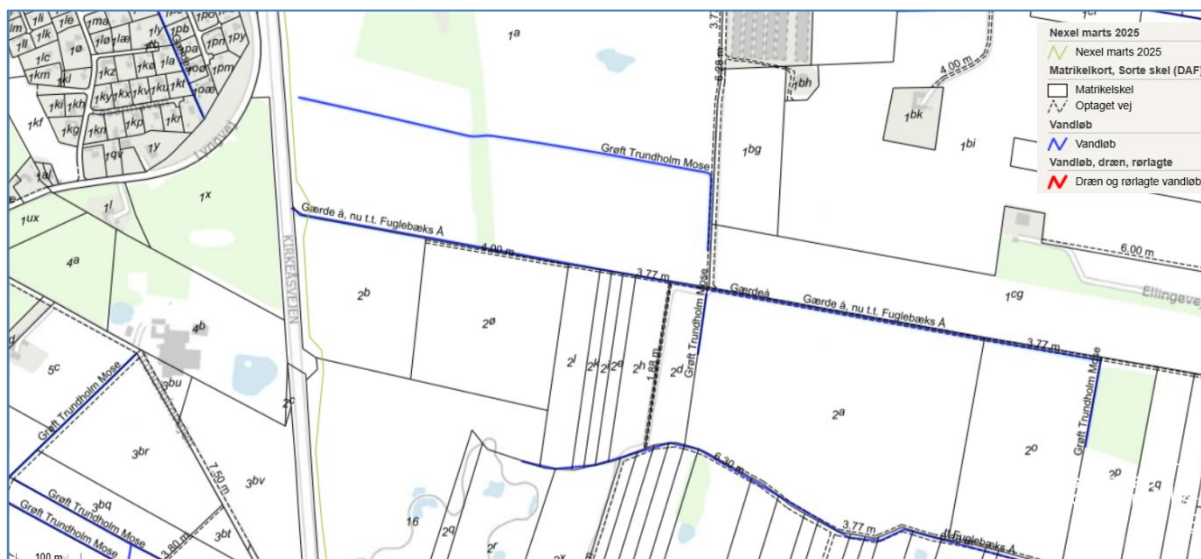

Figur 5 - Krydsning af grøft ved matr.nr. 2b og 1a Ellinge Hgd, Højby.

7 - Gudmindrup Moseløb ca. st. 928, matr.nr. 1tm Ellinge Hgd, Højby og 12a Gudmindrup By, Højby (Strandvej 23 og Gudmindrup Mosevej 14, 4573 Højby)

Kablet forløber langs den nordøstlige side af Kirkeåsvejen. I kablets station 4750 krydses det offentlige vandløb Gudmindrup Moseløb. Krydsningspunktet er ca. i st. 928 i Gudmindrup Moseløb lige opstrøms rørlægningen under Kirkeåsvejen. Kablet skydes under Gudmindrup Moseløb. Se figur 6 og bilag 1.

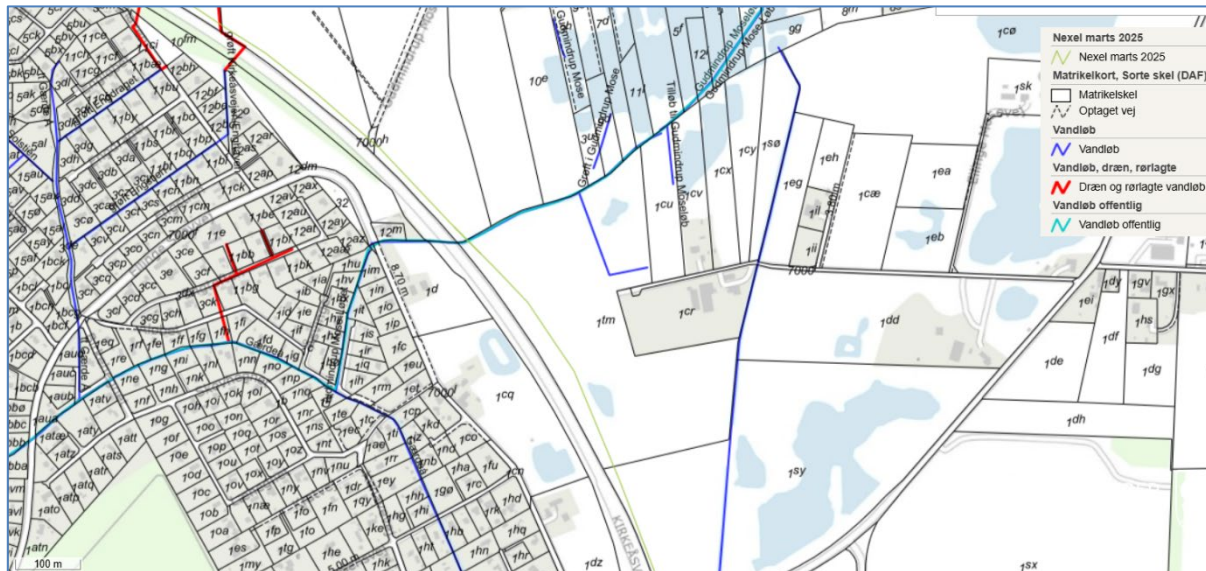

Figur 6 - Krydsning ved Gudmindrup Moseløb.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra bredderne af Gudmindrup Moseløb. Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af Gudmindrup Moseløb. Gudmindrup Moseløb har bundkote 1,08 m DVR90 ved krydsningspunktet og bundbredde 0,8 meter. Kablet skal således krydse Gudmindrup Moseløb ca. i kote -0,92 m DVR90.


8, 9 og 10 - Tre krydsninger af rørlagte vandløb og dræn på matr.nr. 12n og 12c Gudmindrup By, Højby (Strandvej 18 og Gudmindrup Mosevej 12, 4573 Højby)

Kablet forløber langs den nordøstlige side af Kirkeåsvejen og krydser de 2 rørlagte vandløb og 1 dræn i kablets station 5250, 5380 og 5420.

Se figur 7 og bilag 1.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra vandløbet.

Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af vandløbene.

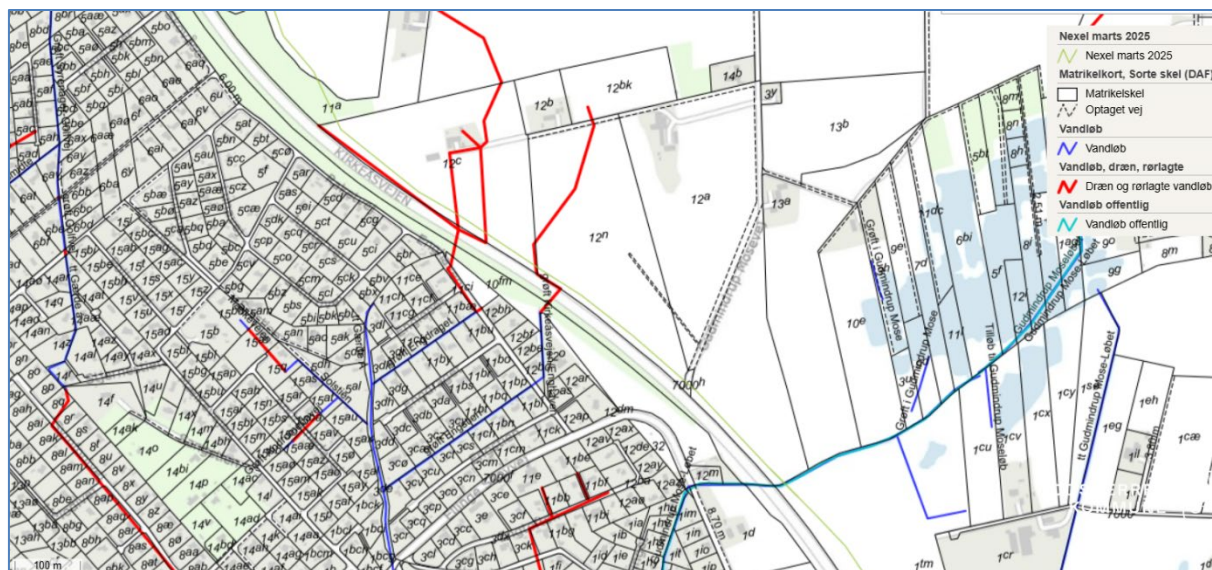

Figur 7 - Krydsninger ved matr.nr. 12c og 12n Gudmindrup By, Højby.


11- Rørslagt vandløb, Kirkeåsvej – matr.nr. 7000 Gudmindrup By, Højby

Kablet forløber langs den østlige side af Kirkeåsvejen og krydser det rørslagte vandløb i kablets station 6700.

Se figur 8 og bilag 1.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra vandløbet.

Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af det rørslagte vandløb.

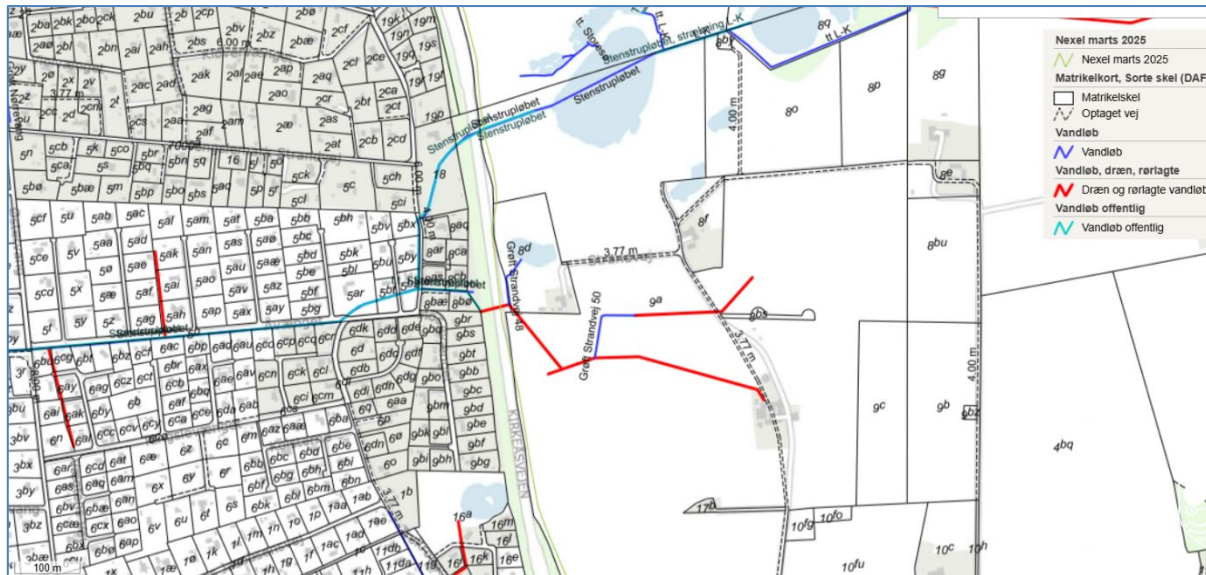


Figur 8 - Krydsning af rørslagt vandløb på matr.nr. 7000 og Stenstrupløbet.

12 - Stenstrupløbet ca. st. 79, matr.nr. 9a Gudmindrup By, Højby (Strandvej 50, 4573 Højby)

Kablet forløber langs den østlige side af Kirkeåsvejen. I kablets station 6980 krydses det offentlige vandløb Stenstrupløbet. Krydsningspunktet er ca. i st. 79 i Stenstrupløbet lige opstrøms indløb i

rørlægningen under Kirkeåsvejen.

Kablet skydes under Stenstrupløbet. Se figur 8 og 9 - Underboring O.

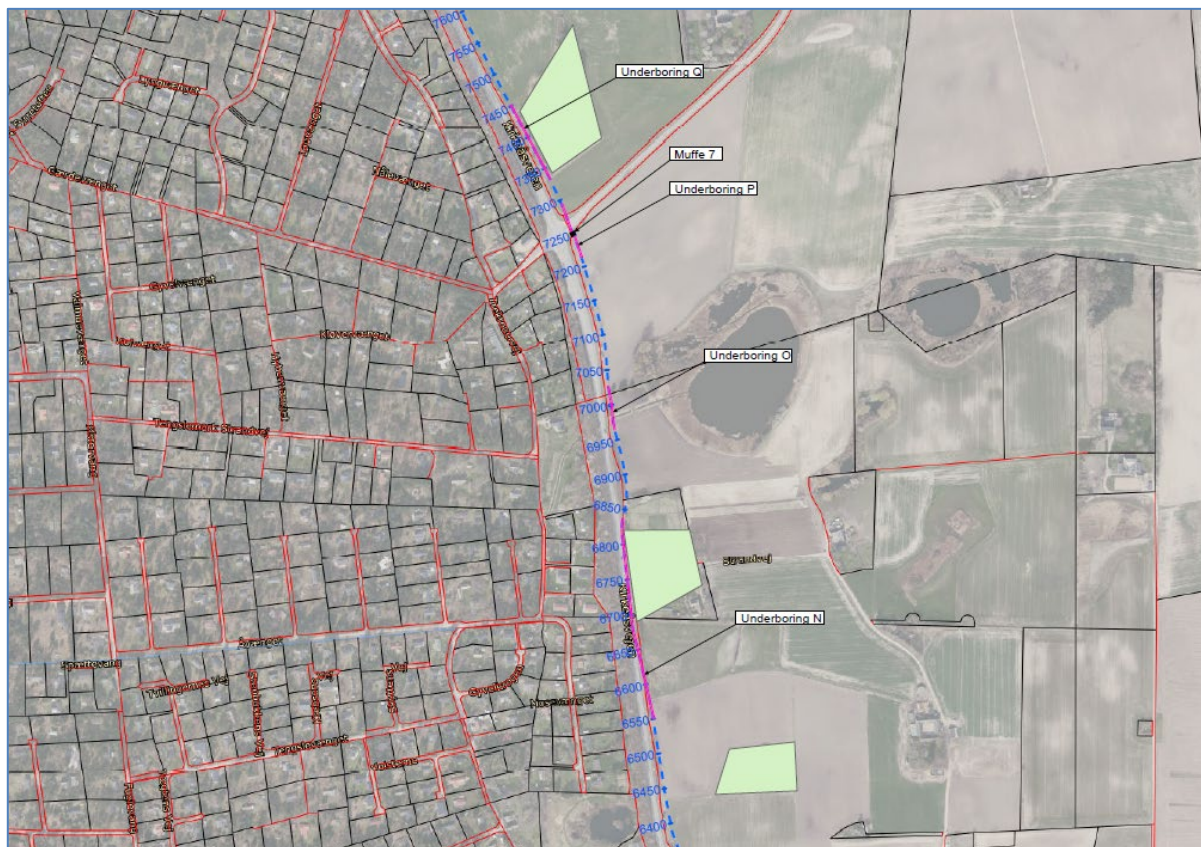

Figur 9 - Krydsning ved Stenstrupløbet. Udsnit af kort fra ansøgningen.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra bredderne af Stenstrupløbet.

Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af Stenstrupløbet.


Stenstrupløbet har bundkote 3,68 m DVR90 ved krydsningspunktet og bundbredde 0,6 meter.

Kablet skal således krydse Stenstrupløbet ca. i kote 1,68 m DVR90

13 - Dræn – matr.nr. 3br Stenstrup By, Højby (Stenstrupvej 39, 4573 Højby)


Kablet forløber langs den østlige side af Kirkeåsvejen og krydser drænet i kablets station 7700.

Se figur 10 og 11 – Underboring R.

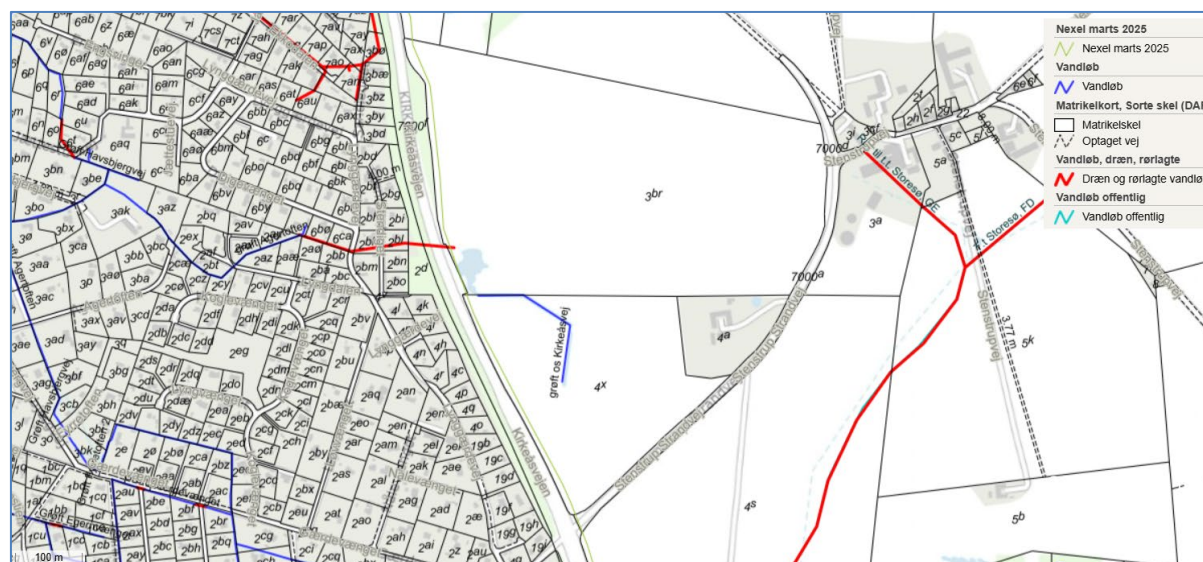

Figur 10 - Krydsning af dræn ved matr.nr. 3br Stenstrup By, Højby.

Huller til styret underboring placeres minimum 10 meter fra drænet og udenfor beskyttet natur. Kablet vil krydse minimum 2 meter under bunden af drænet.

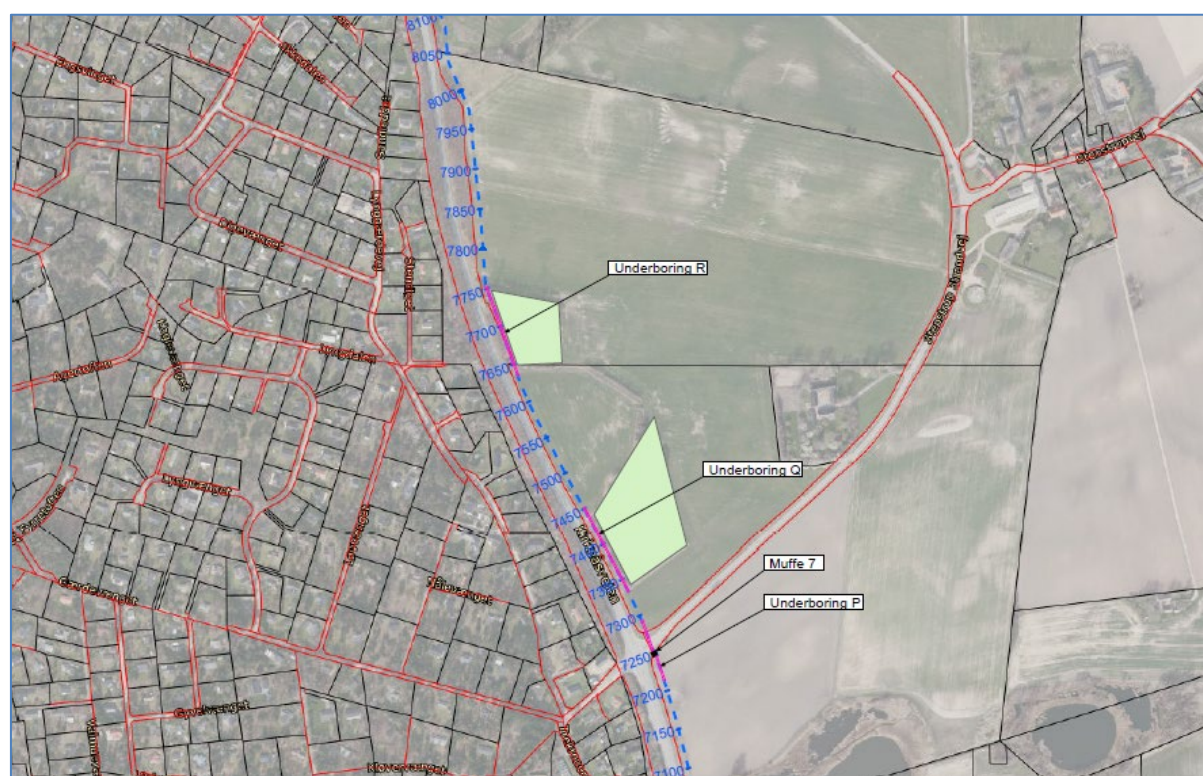

Figur 11 - Krydsning ved matr.nr. 3br Stenstrup By, Højby. Udsnit af kort fra ansøgningen

Vurdering af påvirkning af vandløb og afvanding

Projektet vil ikke medføre ændring af vandløb eller ændre afvandingsforhold, da projektet går ud på at etablere et kabel under vandløbet ved styret underboring.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^{vi}-områder)

Fuglebæks Å, Gudmindrup Moseløbet, Stenstrupløbet samt arealet ved krydsning nr. 5, 13 og 14 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Odsherred Kommune vurderer at den beskyttede natur ikke kan blive påvirket af projektet, da kablet etableres ved styret underboring og hullerne placeres uden for den beskyttede natur.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Området, hvor kablet etableres, er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (Habitatområde nr. 135 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 94), hvis nærmeste del ligger cirka 500 m fra projektområdet.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i figur 12 og 13.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klitthede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stavsild (1103)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Græs-indlandsklit (2330)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilleke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde H244. Gennemgangen af den nævnte naturtype vedrører derfor alene forekomster i H135.

Figur 12 - Udpegningsgrundlag for H135 "Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke". Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94		
Fugle:	Gråstrubet lappedykker (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Sortand (T)
	Fløjlsand (T)	Rørhøg (Y)
	Engsnarre (Y)	Klyde (TY)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Havterne (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 99		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Sangsvane (T)
	Grågås (T)	Sædgås (T)
	Krikand (T)	Havørn (Y)
	Rørhøg (Y)	Klyde (TY)
	Dværgterne (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Engsnarre er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F94. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: sangsvane, krikand og klyde i fuglebeskyttelsesområde F99. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 13 – Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrellflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, trolldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Flagermus forekommer spredt i kommunen.

Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander forekommer flere steder ved projektområdet.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Der er registreret markfirben ca. **XX** m fra projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme i projektområdet.

Da projektet går ud på at etablere et kabel ved styret underboring og huller til styret underboring placeres uden for de beskyttede arealer og at kablet placeres 2 m under vandløbsbund, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet

af habitatdirektivets bilag IV eller skade dyrearter eller levesteder for dyrearter omfattet af samme, og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Tidsplan

Projektet forventes udført i sommeren 2025.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af Nexel A/S

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunens hjemmeside

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

^{vi} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi sendt til

Matr.nr. 7000e Svinninge By, Nr. Asmindrup - Odsherred Kommunes Vejmyndighed,
vejmyndighed@odsherred.dk

Matr.nr. 7000l Gudmindrup By, Højby - Vejdirektoratet

Ejer af matr.nr. 3ar Hønsinge By, Vig

Ejer af matr.nr. 3c Hønsinge By, Vig

Ejer af matr.nr. 2a Ellinge Lyng, Højby

Ejer af matr.nr. 2b Ellinge Lyng, Højby

Ejer af matr.nr. 2fp Ellinge Lyng, Højby

Ejer af matr.nr. 2b Ellinge Hgd, Højby

Ejer af matr.nr. 1a Ellinge Hgd, Højby

Ejer af matr.nr. 1tm Ellinge Hgd, Højby

Ejer af matr.nr. 12a Gudmindrup By, Højby

Ejer af matr.nr. 12c Gudmindrup By, Højby

Ejer af matr.nr. 12n Gudmindrup By, Højby

Ejer af matr.nr. 9a Gudmindrup By, Højby

Ejer af matr.nr. 3br Stenstrup By, Højby