




Badevandsprofil - Yderby lyng Hyldebo Strandvej

Klassifikation 2018 - Udmærket	Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk
--------------------------------	---

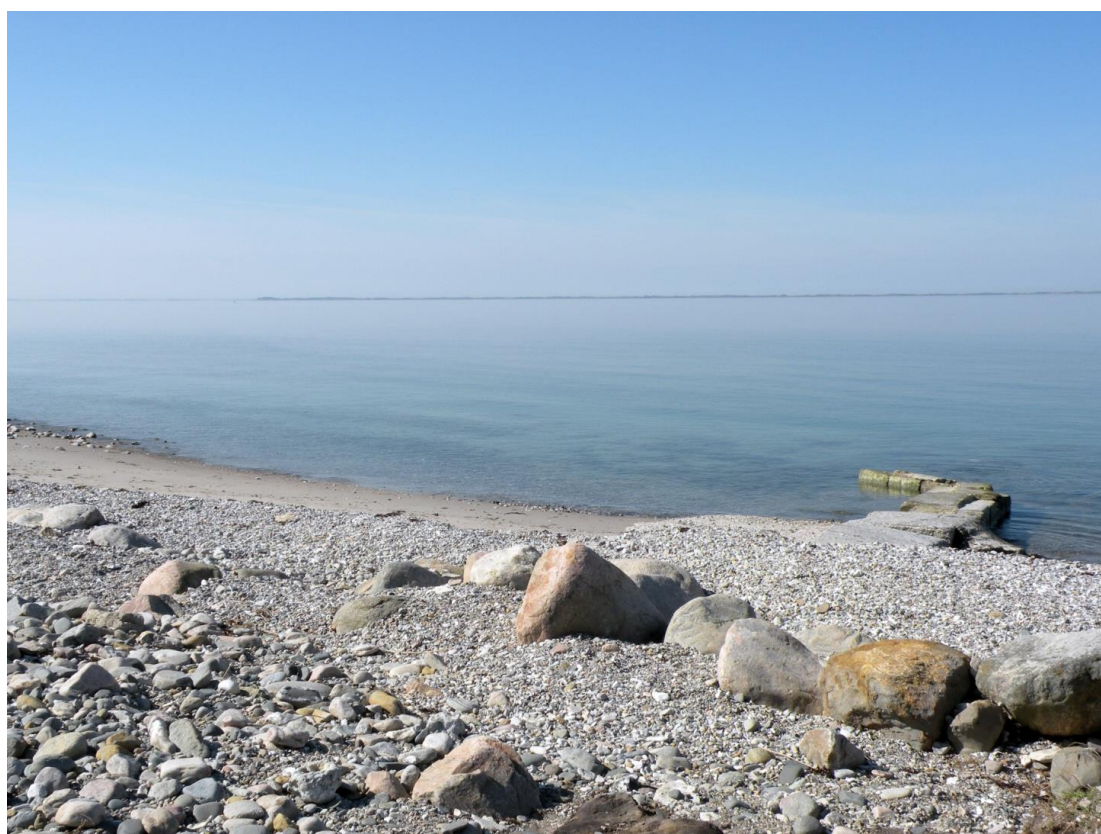

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Odsherred Kommune
DKBW nr.	1343
Station nr.	15
Station navn	Yderby lyng Hyldebo
DKBW navn kort	Yderby lyng Hyldebo
Hydrologisk reference	M
UtmX	642.728
UtmY	6.206.743
Reference net	EUREF89
UTM zone	32

Klassifikation 2016 - Udmærket

Badevandet er klassificeret, iflg. BEK 917, som: **Udmærket kvalitet** (opgjort på basis af data fra 2013-2018).

Følgende klassifikationer er mulige: udmærket -, god -, tilfredsstillende -, og ringe kvalitet.

Fysiske forhold

Badestedet er beliggende i den vestlige del af Sjællands Odde. Her findes ikke en egentlig strand, kun store sten og en ødelagt mole på ca. 5 meter. Der er, ved prøvetagningsstedet, ca. 10 m ud til ½ meters dybde 75 meter til 2 meters dybde (aflæst på søkort).

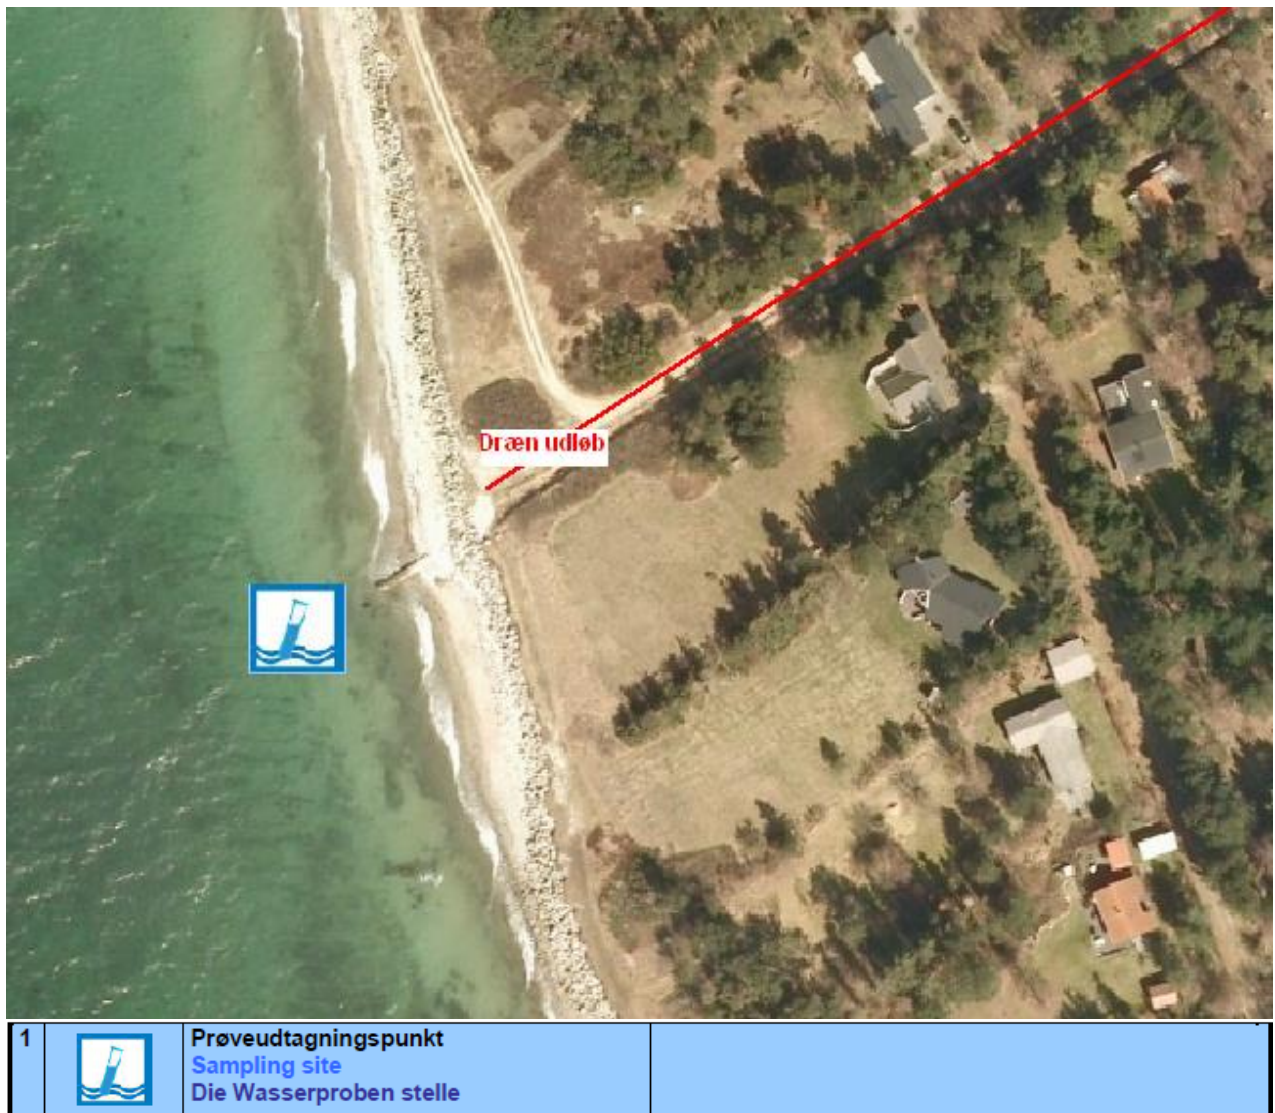


Fig. 1. Oversigtskort over Yderby lyng Hyldebo strand, med information om diverse faciliteter.

Geografiske forhold

Man kommer til badestedet ved at køre ud af Hyldebo Strandvej. For enden, i svinget, findes en kort sti ned til badestedet.

Badestedet er beliggende i et naturbeskyttet område (efter §3 i naturbeskyttelsesloven). I baglandet ligger der sommerhuse.

Hydrologiske forhold

Vandet er brakvand (en blanding af salt og ferskt vand).

Strømretningen er varierende, men ligger oftest og svinger omkring NNV og S (Fig. 2).

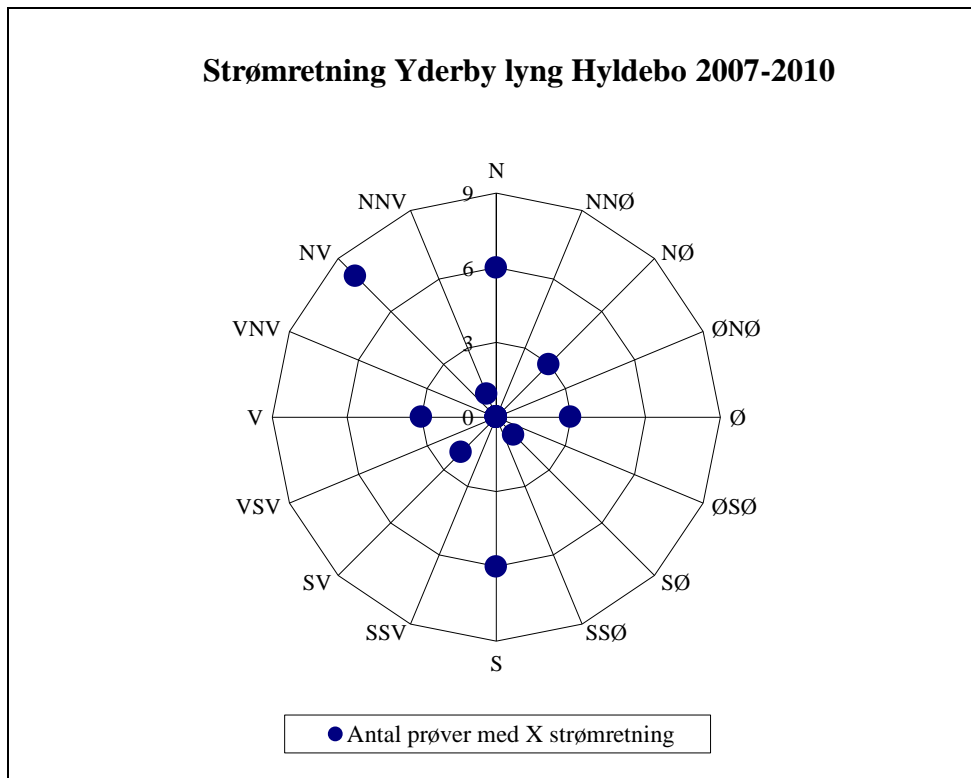


Fig. 2. Grafisk fremstilling over de registrerede strømretninger fra 2007-2010

Kilder til fækal forurening

Der udløber et vejdræn lige ved badestedet. Derudover findes der ca. 800 meter syd for badestedet et udløb (Fig. 3). De har begge ukendt vandkvalitet.

Der er der er kun registreret få mindre overskridelse på Yderby Lyng Hyldebo Strandvej. En forurenings varighed vil afhænge af omfanget af forureningen og af strøm- og vejrforhold, men i betragtning af den lave koncentration i den eneste konstaterede forurening der har været, vil varigheden i sommerperioden normalt være kort (1-3 dage, afhængig af vejr, strøm og vind). Overskridelsen har ikke umiddelbart haft sammenfald med øget nedbør, idet ingen nedbør er registreret på dagen eller de tre dage forinden.



Fig. 3. Oversigtskort over de registrerede udløb i nærheden af badestedet

Cyanobakterier, fytoplankton og makroalger

Risiko for cyanobakterier/blågrønalger, makroalge- og fytoplanktonvækst er lav.

Badning frarådes imidlertid hvis vandet er uklart, og fødderne ikke kan ses, når vandet når til knæene. Opleves dette, tilrådes det at skylle efter med rent vand. Det frarådes i øvrigt, at lade børn lege eller bade i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden (giftstoffer kan dannes i rådende alger og bakterier kan overleve i længere tid).

Forvaltningsforanstaltninger

Da der kun har været én mindre overskridelse og da badevandskvaliteten i øvrigt er klassificeret som udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale forureninger. Odsherred Kommune opsætter information på stranden om:

1. Klassifikationen af badevandet,
2. En beskrivelse af badevandet, og
3. En angivelse af, hvor mere information kan forefindes

Anden forurening

Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Odsherred Kommune (Tlf. 59 66 60 08) hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 4 gange per år) udføres tilsyn med sandstranden.

Varsling

Ved risiko for forurennet badevand opsættes et skilt på strandens informationsstander.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2011 med efterfølgende løbende opdatering. Klassifikationen revideres hvert år i oktober måned.

Tilføjelser mv.

Såfremt Du har tilføjelser, rettelser, opdateringer, kommentarer eller andet til profilen, bedes du kontakte Odsherred Kommunes Vandteam, på tlf.: 59 66 60 08 eller skrive en e-mail til: vand@odsherred.dk